



## Мониторинг потока

### Погружного типа без встроенной оценочной электроники FCS-G1/2A4-NAEX/AL065

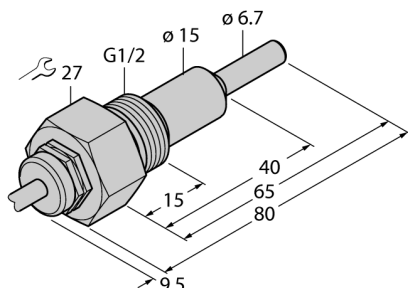

- ATEX категория II 2 G, Ex зона 1
- ATEX категория II 2 D, Ex зона 21
- Датчик Ex для газовой среды
- Калориметрический
- Настройка с помощью сигнального процессора Ex
- Светодиодная цепочка на сигнальном процессоре для индикации состояния
- длина сенсора 65 мм
- 4-проводн. через процессор EX0
- Устройство с кабелем

#### Схема подключения

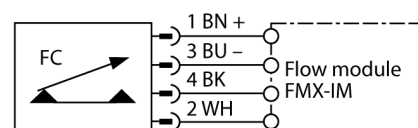

#### Принцип действия

Работа датчиков контроля потока погружного типа основана на термодинамическом принципе. Измерительная проба нагревается на несколько °C выше относительно среды потока. При движении жидкости вдоль пробы, теплота, сгенерированная в пробе, отводится от датчика. Результирующая температура измеряется и сравнивается с температурой среды. Состояние потока каждой среды может быть получено путем оценки разницы температур. Неизнашиваемые датчики контроля потока TURCK надежно контролируют потоки газов и жидкостей.

|                                                                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                                                                  | FCS-G1/2A4-NAEX/AL065                                                                                                        |
| <b>Идент. №</b>                                                             | 6870324                                                                                                                      |
| <b>Условия монтажа</b>                                                      | Погружной датчик                                                                                                             |
| Рабочий диапазон расхода воздуха [м/с]                                      | 2...20 м/с                                                                                                                   |
| Время готовности                                                            | 10...40 с                                                                                                                    |
| Время включения                                                             | Тип. 5 с (2...30 с)                                                                                                          |
| Время выключения                                                            | Тип. 5 с (2...30 с)                                                                                                          |
| Время реакции на изменение температуры                                      | макс. 120 с                                                                                                                  |
| Температурный градиент                                                      | ≤ 1 К/мин                                                                                                                    |
| Температура среды                                                           | -20...+85 °C                                                                                                                 |
| <b>Важное примечание</b>                                                    | <b>Для взрывобезопасных зон применимы значения, приведенные в соответствующих сертификатах Ex (ATEX, IECEx, UL и т. п.).</b> |
| Маркировка устройства                                                       | Ⓜ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb<br>Ⓜ II 2 D Ex ib IIIC T145 °C Db<br>Газ Ex ib IIC; пыль Ex ib IIIC                                 |
| Тип защиты                                                                  | Газ Ex ib IIC; пыль Ex ib IIIC                                                                                               |
| Мощность P <sub>i</sub>                                                     | ≤ 0.69 Вт                                                                                                                    |
| Внутренняя индуктивность/емкость                                            | незначительны                                                                                                                |
| Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия | TÜV 99 ATEX 1518                                                                                                             |
| Степень защиты                                                              | IP67                                                                                                                         |
| <b>Конструкция</b>                                                          | Погружение                                                                                                                   |
| Материал корпуса                                                            | Нержавеющая сталь, V4A (1.4571)                                                                                              |
| Материал датчика                                                            | нерж. сталь, AISI 316Ti                                                                                                      |
| Макс. момент затяжки гайки                                                  | 100 Нм                                                                                                                       |
| Электрическое подключение                                                   | Кабель ПУР                                                                                                                   |
| Длина кабеля                                                                | 2 м                                                                                                                          |
| Поперечное сечение кабеля                                                   | 4x0.25 мм <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Устойчивость к давлению                                                     | 10 бар                                                                                                                       |
| Подключение к процессу                                                      | G 1/2"                                                                                                                       |
| Средняя наработка до отказа                                                 | 545 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C                                                                            |

## Мониторинг потока Погружного типа без встроенной оценочной электроники FCS-G1/2A4-NAEX/AL065

### Инструкция по эксплуатации

#### Использование по назначению

Это устройство соответствует директиве 2014/34/ЕС и пригодно для использования во взрывоопасных областях согласно EN60079-0: 2012 и EN60079-11:2012.

При определении возможности и корректности применения необходимо соблюдение национальных директивных документов.

#### Для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с классификацией

Датчики можно использовать только в запыленных или загазованных зонах

#### Установка / Ввод в эксплуатацию

Этот прибор должен устанавливаться, подсоединяться и эксплуатироваться подготовленным и квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал должен обладать знаниями в области классов защиты, директивных документов, касающихся эксплуатации электрического оборудования во взрывоопасных зонах.

Проверьте, соответствует ли классификация и маркировка прибора реальным условиям применения.

Этот прибор должен подсоединяться исключительно к цепям класса Exi в соответствии с EN 60079-0 и EN 60079-11. Необходимо соблюдать максимально допустимые значения электрических параметров.

После присоединения к другим цепям датчик не должен использоваться во взрывоопасных условиях Exi. Если прибор подсоединялся к электрическому оборудованию, необходима последующая проверка его искробезопасности в соответствии с требованиями EN60079-14.

#### Инструкции по установке и монтажу

Избегайте статического заряда на поверхности пластмассовых приборов и кабелей. Очистка поверхности допускается только с помощью слегка влажной ткани. Не производите монтаж прибора в потоке пыли и не допускайте покрытия прибора пылью.

Прибор и подключающие кабели должны быть защищены от возможных механических повреждений. Необходимо также экранирование прибора от сильных электро-магнитных полей.

Данные по конфигурации пинов и электрическая спецификация указаны на маркировке и в техническом описании.

Для того, чтобы избежать загрязнения устройства, удаляйте имеющиеся заглушки кабельных вводов только непосредственно перед включением прибора и монтажом розетки.

#### Специальные условия для обеспечения безопасной работы

Прибор должен быть защищен от любых видов механических повреждений.

#### Ремонт и техническое обслуживание

Прибор не ремонтпригоден. Любой ремонт или изменения в конструкции прибора, произведенные не производителем, влекут за собой аннулирование допуска прибора к эксплуатации. Важнейшие данные из сертификата прибора приводятся.