


ifm electronic




Notice d'utilisation

ecomat200

Contrôleur
FR-2 / FR-2N

FR

7390954 / 00 01 / 2013

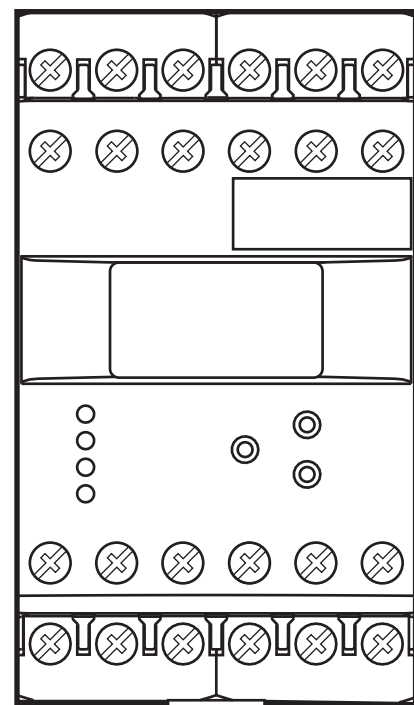

Contenu

1	Remarques préliminaires.....	4
1.1	Symboles utilisés.....	4
1.2	Avertissements utilisés	4
2	Consignes de sécurité	5
2.1	Généralités	5
2.2	Cible.....	5
2.3	Raccordement électrique.....	5
2.4	Manipulation	6
2.5	Lieu de montage.....	6
2.6	Température du boîtier.....	6
2.7	Interventions sur l'appareil.....	6
3	Fonctionnement et caractéristiques.....	6
4	Éléments de service et d'indication	8
4.1	Afficheur en mode stand-by	9
5	Montage.....	9
5.1	Montage de l'appareil	9
5.2	Montage des capteurs	10
6	Raccordement électrique.....	10
6.1	Raccordement des bornes	10
6.2	Alimentation en tension (power)	10
6.2.1	Alimentation AC	11
6.2.2	Alimentation DC	11
6.3	Entrées	11
6.3.1	Raccordement des capteurs (In1, 2)	11
6.3.2	Entrées reset (reset 1/2).....	12
6.3.3	Technologie d'entrées typique F...-x	12
6.4	Sorties.....	13
6.4.1	Sorties de relais (Out 1/2).....	13
6.4.2	Sorties transistor (Out 1/2)	13
6.5	Sorties supplémentaires pour appareils NAMUR (F...-xN)	13
6.5.1	Sorties de défaut	13

7	Topographie navigation/paramètres	14
7.1	Paramètres de système.....	15
7.1.1	FOx.....	15
7.1.2	SOx.....	15
7.1.3	FWx	16
7.1.4	NCx.....	16
7.1.5	DIM.....	16
7.1.6	VER	17
7.2	Paramètres d'application	17
7.2.1	SPx.....	17
7.2.2	HYx.....	17
7.2.3	STx	17
7.2.4	DTx.....	18
7.2.5	FTx	18
8	Programmation	19
8.1	Exemple de programmation DT1 (Delay Time, sortie 1)	19
8.2	Remarques sur la programmation	20
8.2.1	Mode RUN.....	20
8.2.2	Fonction Time Out	20
8.2.3	Saisies numériques	20
8.2.4	Récupérer les réglages de base (Factory Reset).....	21
8.2.5	Fonction KEY (verrouillage).....	21
9	Mode de test.....	22
9.1	Activer le mode de test	22
9.2	Terminer le mode de test	22
9.3	Paramètres de test	23
10	Schéma d'encombrement.....	24
11	Données techniques	24
11.1	Aperçu.....	24
11.2	Homologations/normes	25
12	Entretien, réparation et élimination.....	25

1 Remarques préliminaires

Ce document fait partie de l'appareil et fournit des informations sur l'utilisation correcte du produit.

Ce document s'adresse à des personnes compétentes. Ce sont des personnes qui sont capables - grâce à leur formation et expérience – d'appréhender des risques et d'éviter les dangers potentiels qui pourraient être causés par le fonctionnement ou la maintenance de l'appareil.

Lire ce document avant l'utilisation afin de vous familiariser avec les conditions environnementales, l'installation et le fonctionnement. Garder ce document pendant tout le temps d'emploi de l'appareil.

Respecter les avertissements et consignes de sécurité.

1.1 Symboles utilisés

► Action à faire

> Retour d'information, résultat

[...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage

→ Référence croisée



Remarque importante

Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations.



Information

Remarque supplémentaire.

1.2 Avertissements utilisés

AVERTISSEMENT

Avertissement de dommages corporels graves.

Danger de mort ou de graves blessures irréversibles.

ATTENTION

Avertissement de dommages corporels.

Danger de blessures légères, réversibles.

REMARQUE

Avertissement de dommages matériels.

2 Consignes de sécurité

2.1 Généralités

Respecter les consignes de la notice d'utilisation. Le non-respect des consignes, l'emploi non conforme par rapport aux prescriptions, un montage ou une manipulation incorrects peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes et des installations.

Le montage et le raccordement doivent être conformes aux normes nationales et internationales en vigueur. La personne qui installe l'appareil en est responsable.

2.2 Cible

L'appareil doit être monté, raccordé et mis en service par un électricien habilité.

FR

2.3 Raccordement électrique

Mettre l'appareil hors tension en externe avant toute manipulation. Le cas échéant, mettre également hors tension les circuits de charge relais alimentés séparément.

S'assurer que la tension externe doit être générée et fournie selon les critères de la très basse tension de sécurité (TBTS) parce que cette tension est disponible sans plus de mesures de protection près des éléments de service et sur les bornes pour l'alimentation des générateurs d'impulsions raccordés.

Le câblage de tous les signaux associés au circuit TBTS de l'appareil doit également être conforme aux critères TBTS (très basse tension de sécurité, isolation électrique sûre des autres circuits).

Si la tension TBTS fournie en externe ou générée en interne est mise à la terre en externe, ceci est fait sous la responsabilité de l'utilisateur dans le cadre des règlements nationaux en vigueur relatifs à l'installation. Toutes les informations fournies dans cette notice d'utilisation sont relatives à l'appareil non mis à la terre par rapport à la tension TBTS.

Aucune tension externe ne doit être fournie aux bornes pour l'alimentation des générateurs d'impulsions. Il n'est pas permis de raccorder un générateur d'impulsions avec une consommation qui dépasse la valeur indiquée dans les données techniques.

Un interrupteur principal externe doit être installé pour l'appareil, permettant la mise hors tension de l'appareil et de tous les circuits associés. Cet interrupteur principal doit être affecté clairement à l'appareil.

2.4 Manipulation

Faire attention lors de la manipulation de l'appareil sous tension. En raison de la protection IP 20 ceci n'est permis que par du personnel habilité.

La construction de l'appareil est conforme à la classe de protection II, sauf l'espace autour des bornes. Lors de la manipulation de l'appareil, la protection contre le contact accidentel du personnel (protection contre le contact du doigt selon IP20) est assurée seulement si les bornes à vis sont complètement serrées.

2.5 Lieu de montage

Pour le fonctionnement correct l'appareil doit être installé dans un boîtier qui ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil (protection IP40 ou supérieure) ou dans une armoire électrique fermée.

L'appareil est testé pour une énergie d'impact de 1 joule selon EN 61010.

2.6 Température du boîtier

L'appareil peut fonctionner dans une large plage de températures ambiantes selon la spécification technique fournie dans la notice. En raison de l'échauffement interne supplémentaire, de hautes températures sensibles peuvent se produire sur les éléments de service et les parois du boîtier lors du contact en ambiance chaude.


2.7 Interventions sur l'appareil

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou en cas de doute prendre contact avec le fabricant. Les interventions sur l'appareil peuvent avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes et des installations. Elles ne sont pas autorisées et aboutissent à une exclusion de responsabilité et de garantie.

3 Fonctionnement et caractéristiques

Le contrôleur FR-2/FR-2N est un système de traitement d'impulsions double. Il surveille 2 mouvements rotatifs, linéaires, pendulaires ou oscillants différents indépendamment l'un de l'autre.

Il reçoit les impulsions de 2 générateurs externes sur 2 voies d'entrée séparées et convertit la durée des périodes des impulsions en fréquence d'entrée. Ces valeurs sont comparées avec les seuils réglés ; les sorties sont commutées selon les paramètres réglés.

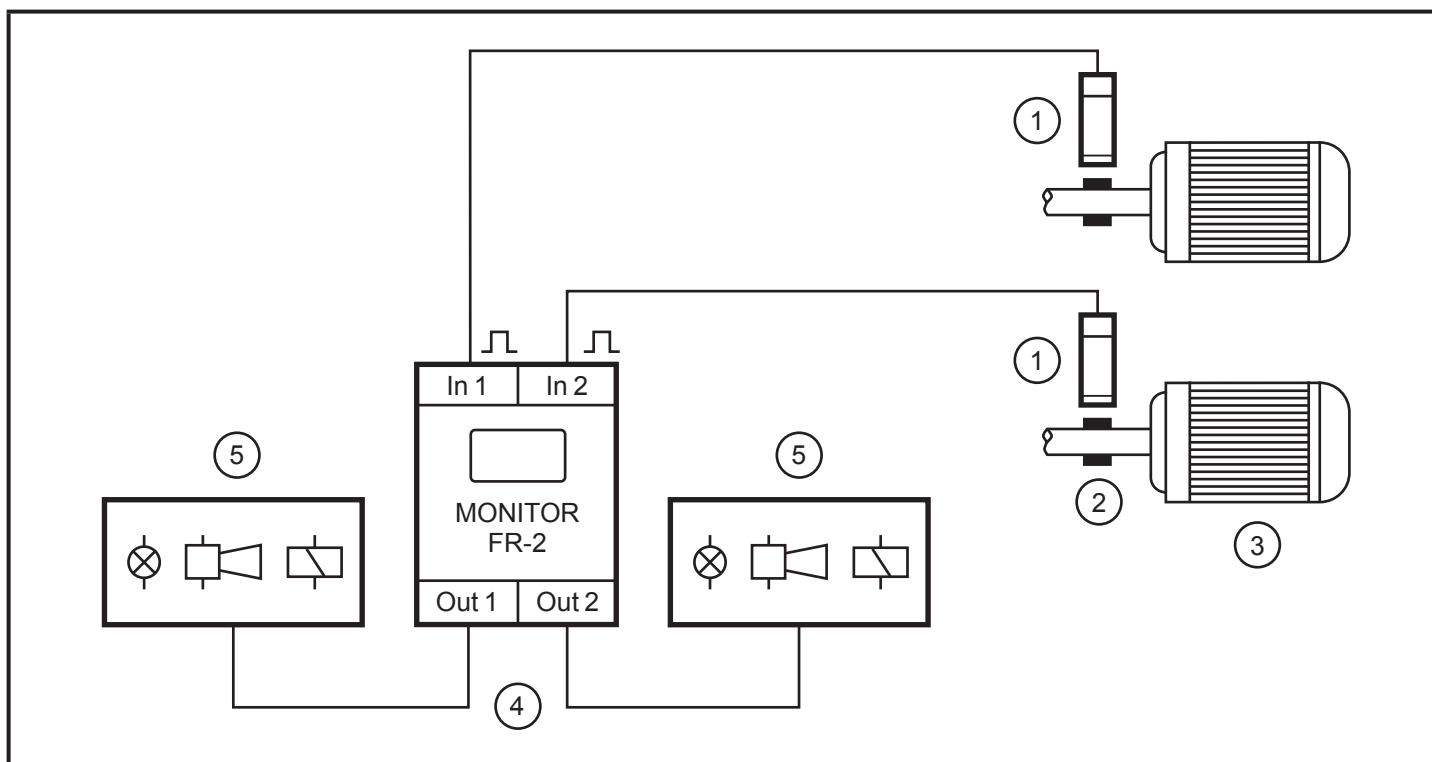

FR

Exemple : Contrôle de la vitesse de rotation de 2 moteurs électriques


- 1: Générateur d'impulsions sur les arbres du moteur
- 2: Came
- 3: Moteurs électriques
- 4: Sorties de commutation
- 5: Signaux selon les fonctions de commutation sélectionnées

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil n'est pas homologué pour des applications de sécurité concernant la protection des personnes.

Grâce à un raccordement électrique des sorties de deux ou plusieurs appareils pour un circuit redondant, ils peuvent être utilisés pour accomplir des tâches relatives à la sécurité. Les normes techniques en vigueur sont à respecter.

4 Éléments de service et d'indication

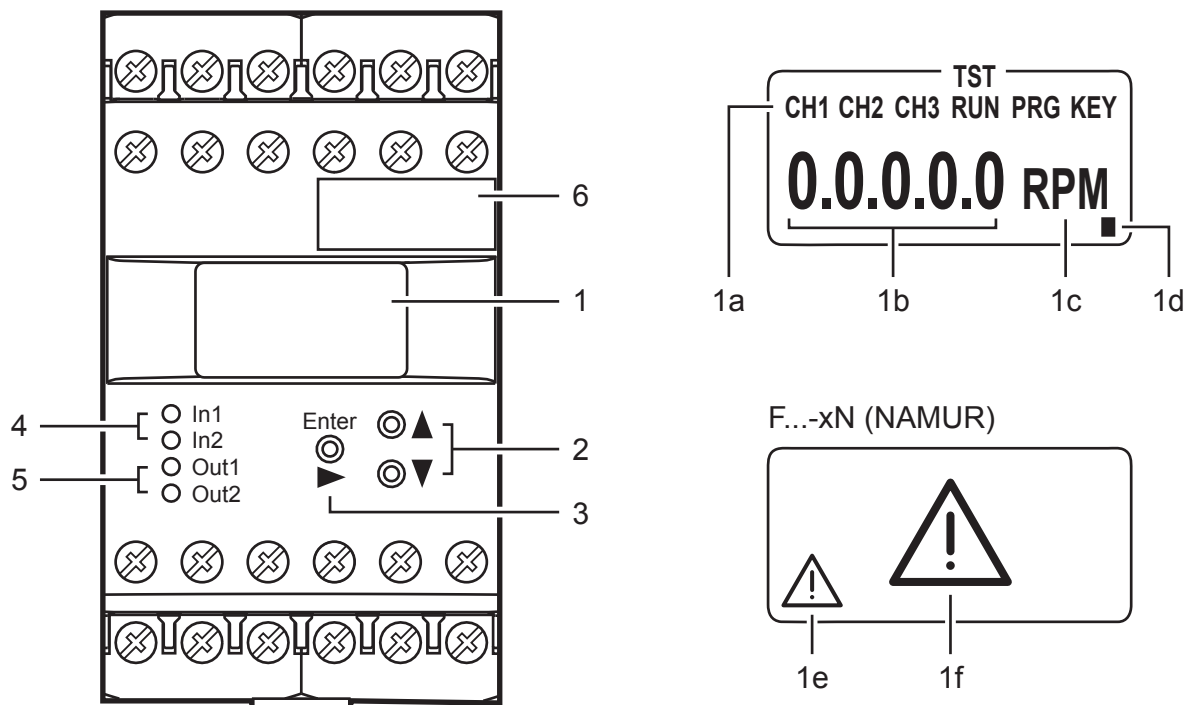

1	Affichage OLED	
1a	Indicateurs pour des voies d'entrée et modes de fonctionnement	
	CH...	Voies d'entrée
	RUN	Mode Run (mode de fonctionnement normal)
	TST	Mode de test (contrôle des caractéristiques de commutation sans générateur d'impulsions raccordé)
	PRG	Mode de programmation (réglage des valeurs de paramètre)
	KEY	Verrouillage
1b	Valeurs courantes et valeurs de paramètre (5 digits, numérique)	
	Vitesse	0...60000 RPM
	Impulsions	0,1...1000,0 Hz
	A l'extérieur des plages de valeur " ---- " est affiché.	
1c	Paramètres abrégés et unités de mesure (3 digits, alphanumérique)	
1d	Afficheur en mode stand-by, aucune valeur visible (→ 4.1)	
1e	Afficheur en mode affichage Symbole pour rupture/court-circuit du câble du générateur d'impulsions (seulement F...-xN)	
1f	Afficheur en mode stand-by Symbole pour rupture/court-circuit du câble du générateur d'impulsions (seulement F...-xN)	

2	Boutons [▲] et [▼]	
	Sélection de l'affichage des valeurs courantes, sélection des paramètres, réglage des valeurs de paramètre	
3	Bouton [Enter/►]	
	Sélection du mode de fonctionnement, validation de la valeur de paramètre, reset frontal	
4	LED In1/2 (jaunes)	Impulsions d'entrée
5	LED Out1/2 (vertes)	Etat de commutation des sorties 1 et 2
	Eteintes	La sortie n'est pas commutée. (relais déclenché, transistor bloqué)
	Allumées	La sortie est commutée. (relais enclenché, transistor à l'état passant)
	Clignotement rapide	La sortie est mémorisée. (paramètre SOx, Store Output)
	Clignotement lent	La temporisation est effective pour la sortie. La sortie est commutée lorsque la temporisation s'est écoulée et l'événement déclenchant est toujours présent (paramètre DTx, Delay Time).
6	Etiquette	

FR

F...-xN = appareil avec entrée NAMUR

4.1 Afficheur en mode stand-by

Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 10 min, l'afficheur passe en mode stand-by. Les valeurs et les unités ne sont pas visibles.

Le mode stand-by est indiqué par le rectangle clignotant.



Même si aucune valeur ni unité ne sont visibles, l'appareil exécute sa fonction de surveillance et commute les sorties de relais et transistor selon les paramètres réglés.

L'afficheur est réactivé en appuyant sur un bouton quelconque.

5 Montage

5.1 Montage de l'appareil

- Monter l'appareil sur un rail DIN 35 mm.
- Laisser suffisamment d'espace en bas ou en haut de l'armoire électrique permettant ainsi une libre circulation de l'air pour éviter un échauffement excessif.


- Lorsque plusieurs appareils sont montés côte à côte tenir compte de l'échauffement interne de tous les appareils. Les conditions environnementales de chaque appareil doivent être respectées.

5.2 Montage des capteurs

- Suivre les instructions de montage du fabricant.

6 Raccordement électrique

6.1 Raccordement des bornes

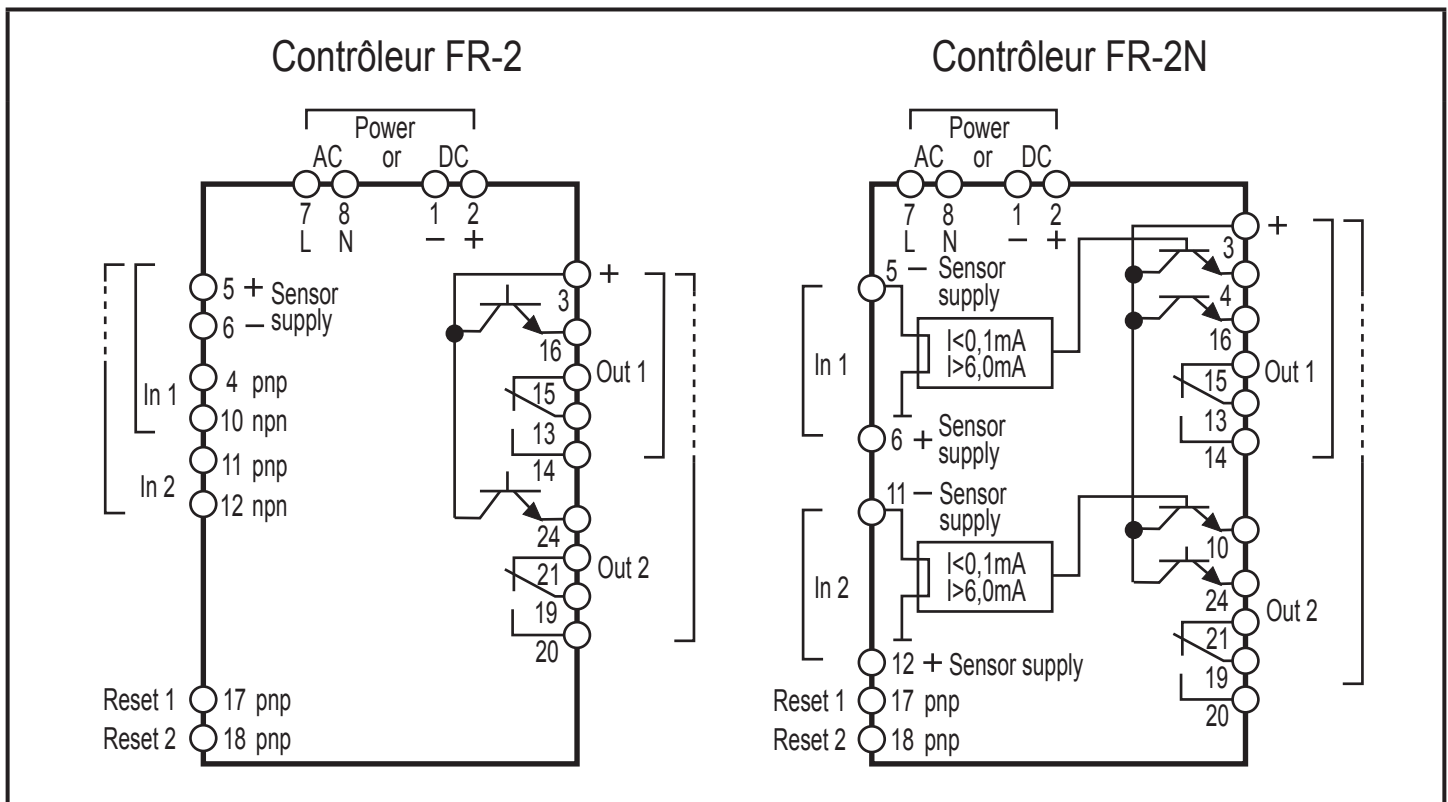

Raccordement des bornes

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser des bornes non raccordées et non indiquées, par ex. borne 9, comme bornes de dérivation.

6.2 Alimentation en tension (power)

- Voir l'étiquette pour l'alimentation en tension.
- Raccorder l'appareil seulement via une des bornes de tension possibles, c'est-à-dire bornes 7/8 (AC) ou bornes 1/2 (24 V DC).
- Installer le câble d'alimentation et le câble de signalisation séparément. Utiliser, le cas échéant, un câble blindé en fonction des conditions d'utilisation.

6.2.1 Alimentation AC

► Protéger le câble d'alimentation AC selon la section utilisée avec max. 16 A. Si l'appareil est alimenté en AC, la basse tension fournie pour l'alimentation des capteurs satisfait aux critères TBTS selon EN 61010, catégorie de surtension II, degré de souillure 2.

6.2.2 Alimentation DC


- Respecter les critères TBTS (très basse tension de sécurité) pour une alimentation DC.
- Protéger le câble d'alimentation DC L+ (borne 2) en externe avec un fusible 315 mA retardé (5 x 20 mm ou similaire).

Les bornes de l'alimentation DC sont directement reliées aux bornes de l'alimentation des capteurs.

FR

6.3 Entrées

6.3.1 Raccordement des capteurs (In1, 2)

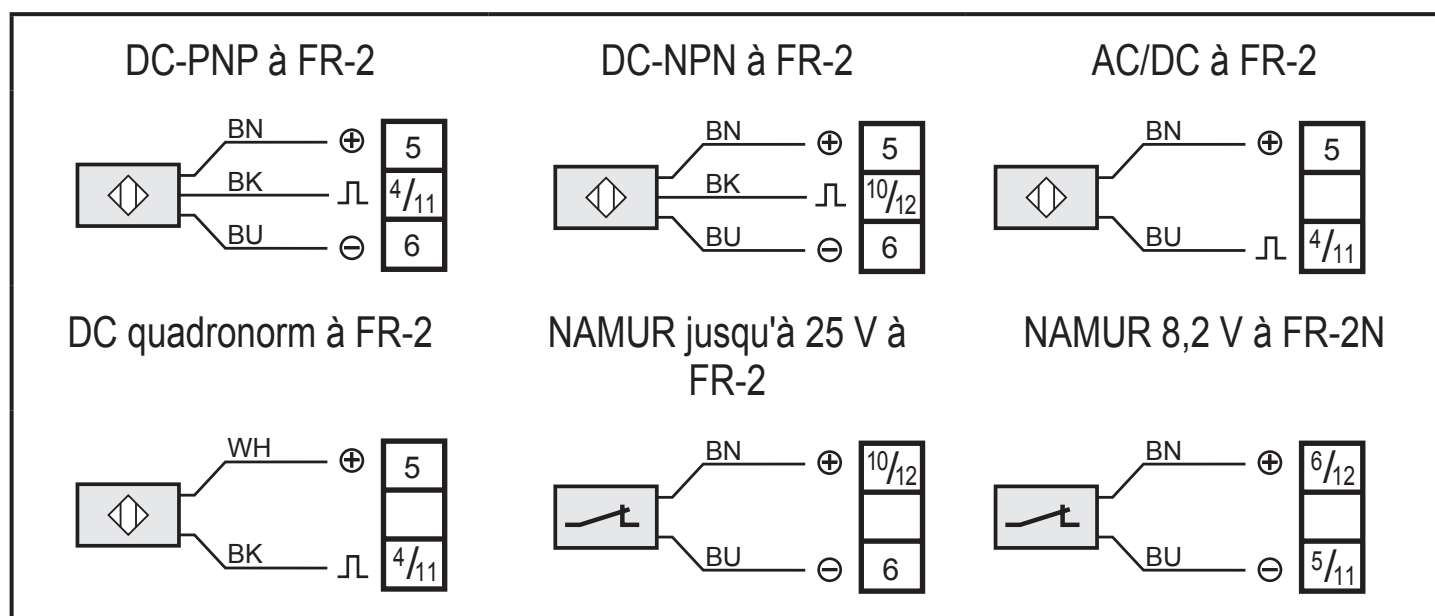

Raccordement des capteurs



Le raccordement de contacts de commutation mécaniques n'est pas recommandé car ils ont tendance à rebondir et produisent des impulsions erronées.

Les bornes 5 et 6 peuvent être utilisées pour l'alimentation des capteurs ou pour la commande des entrées reset (seulement F...-x).

6.3.2 Entrées reset (reset 1/2)

La temporisation de démarrage peut être déclenchée ou une erreur mémorisée peut être remise à zéro via les entrées reset (bornes 17/18).

- Pour ce faire, appliquer la tension +24 V DC interne (borne 5) ou une tension +24 V DC externe via un contact qui se ferme.

Reset pour la sortie 1 = borne 17

Reset pour la sortie 2 = borne 18

- Lorsqu'une tension externe est utilisée, relier le point de référence négatif de cette tension à la borne 1.

Lorsque le contact s'ouvre (tension +24 V DC coupée) la temporisation de démarrage ou la remise à zéro de la mémoire s'active.




Grâce à un signal +24 V DC permanent, la surveillance devient non effective, c'est-à-dire le même état que pendant la temporisation de démarrage est signalé. Si la tension n'est plus appliquée et la temporisation de démarrage réglée a écoulé, la fonction de surveillance est activée.

Remarque sur F...-xN :

La tension d'alimentation +24 V DC nécessaire pour les entrées reset n'est pas disponible sur le F...-xN. En général, elle doit être issue d'une source de tension externe. Le point de référence (GND) de l'alimentation externe doit être relié à la borne 1 du contrôleur, sinon aucune commutation n'est possible.

6.3.3 Technologie d'entrées typique F...-x

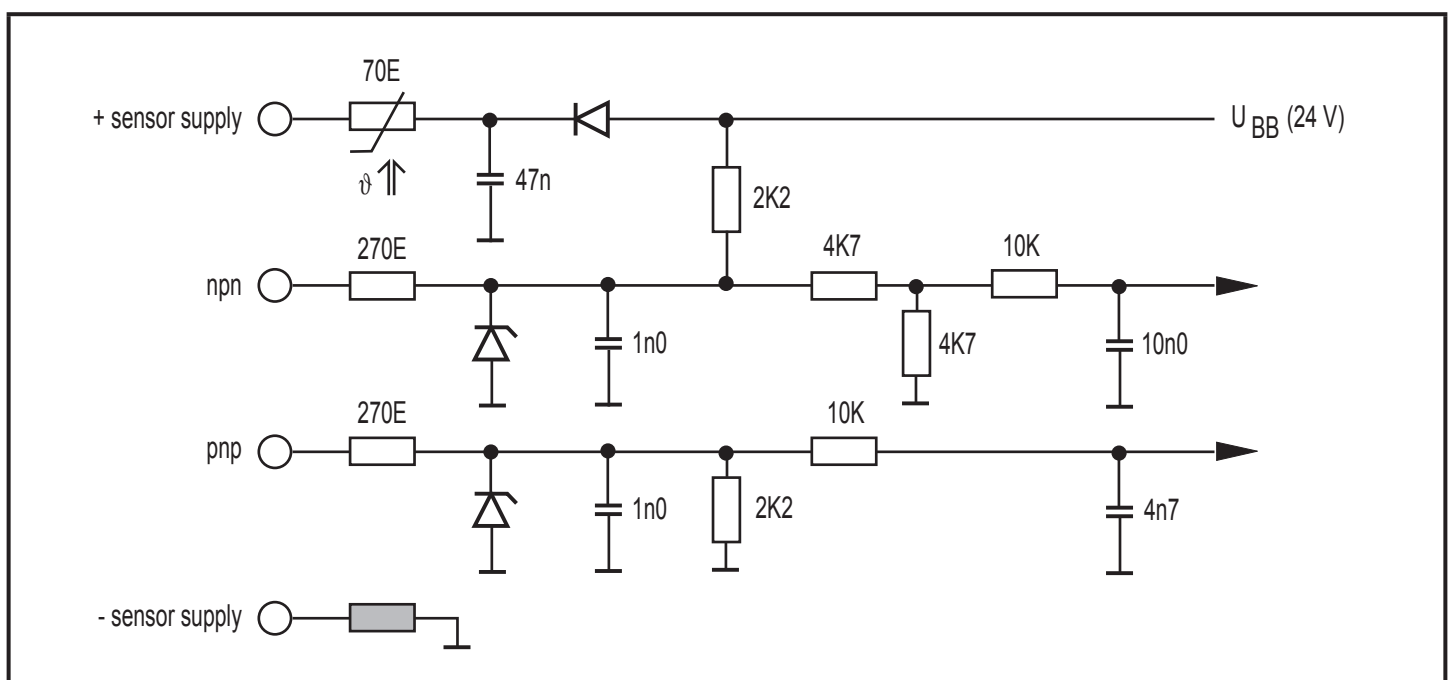

6.4 Sorties

6.4.1 Sorties de relais (Out 1/2)

- Pour éviter une usure excessive et respecter les normes CEM, les contacts doivent être déparasités lors de la commutation des charges selfiques.

AVERTISSEMENT

En cas d'alimentation AC de l'appareil (bornes 7/8), seul le conducteur de phase qui est utilisé pour l'alimentation en tension doit être utilisé pour commuter une tension AC via des sorties relais.



Si les sorties relais sont utilisées pour commuter des courants très faibles (par ex. entrées API), des résistances de contact importantes peuvent se produire. De ce fait, utiliser les sorties transistor.

FR

6.4.2 Sorties transistor (Out 1/2)

- Les sorties transistor nécessitent une alimentation +24 V DC externe sur la borne 3.
- Relier le point de référence (GND) de l'alimentation externe à la borne 1 du contrôleur. Sinon, aucune commutation n'est possible.
- Respecter les critères TBTS (très basse tension de sécurité) en cas d'alimentation DC des sorties transistor.
- Protéger le câble d'alimentation DC L+ (borne 3) en externe avec un fusible 315 mA retardé (5 x 20 mm ou similaire).

6.5 Sorties supplémentaires pour appareils NAMUR (F...-xN)

6.5.1 Sorties de défaut


Les sorties de défaut (bornes 4/10) indiquent la présence d'un défaut du câble entre le contrôleur et le générateur d'impulsions correspondant (rupture du câble/ court circuit). En cas de défaut la sortie correspondante est bloquée.

Défaut du câble entrée 1 = borne 4

Défaut du câble entrée 2 = borne 10

7 Topographie navigation/paramètres

Les boutons [▲] / [▼] et [Enter/►] sont utilisés pour la navigation, la saisie de valeurs et la validation des paramètres indiqués sous forme de colonnes.

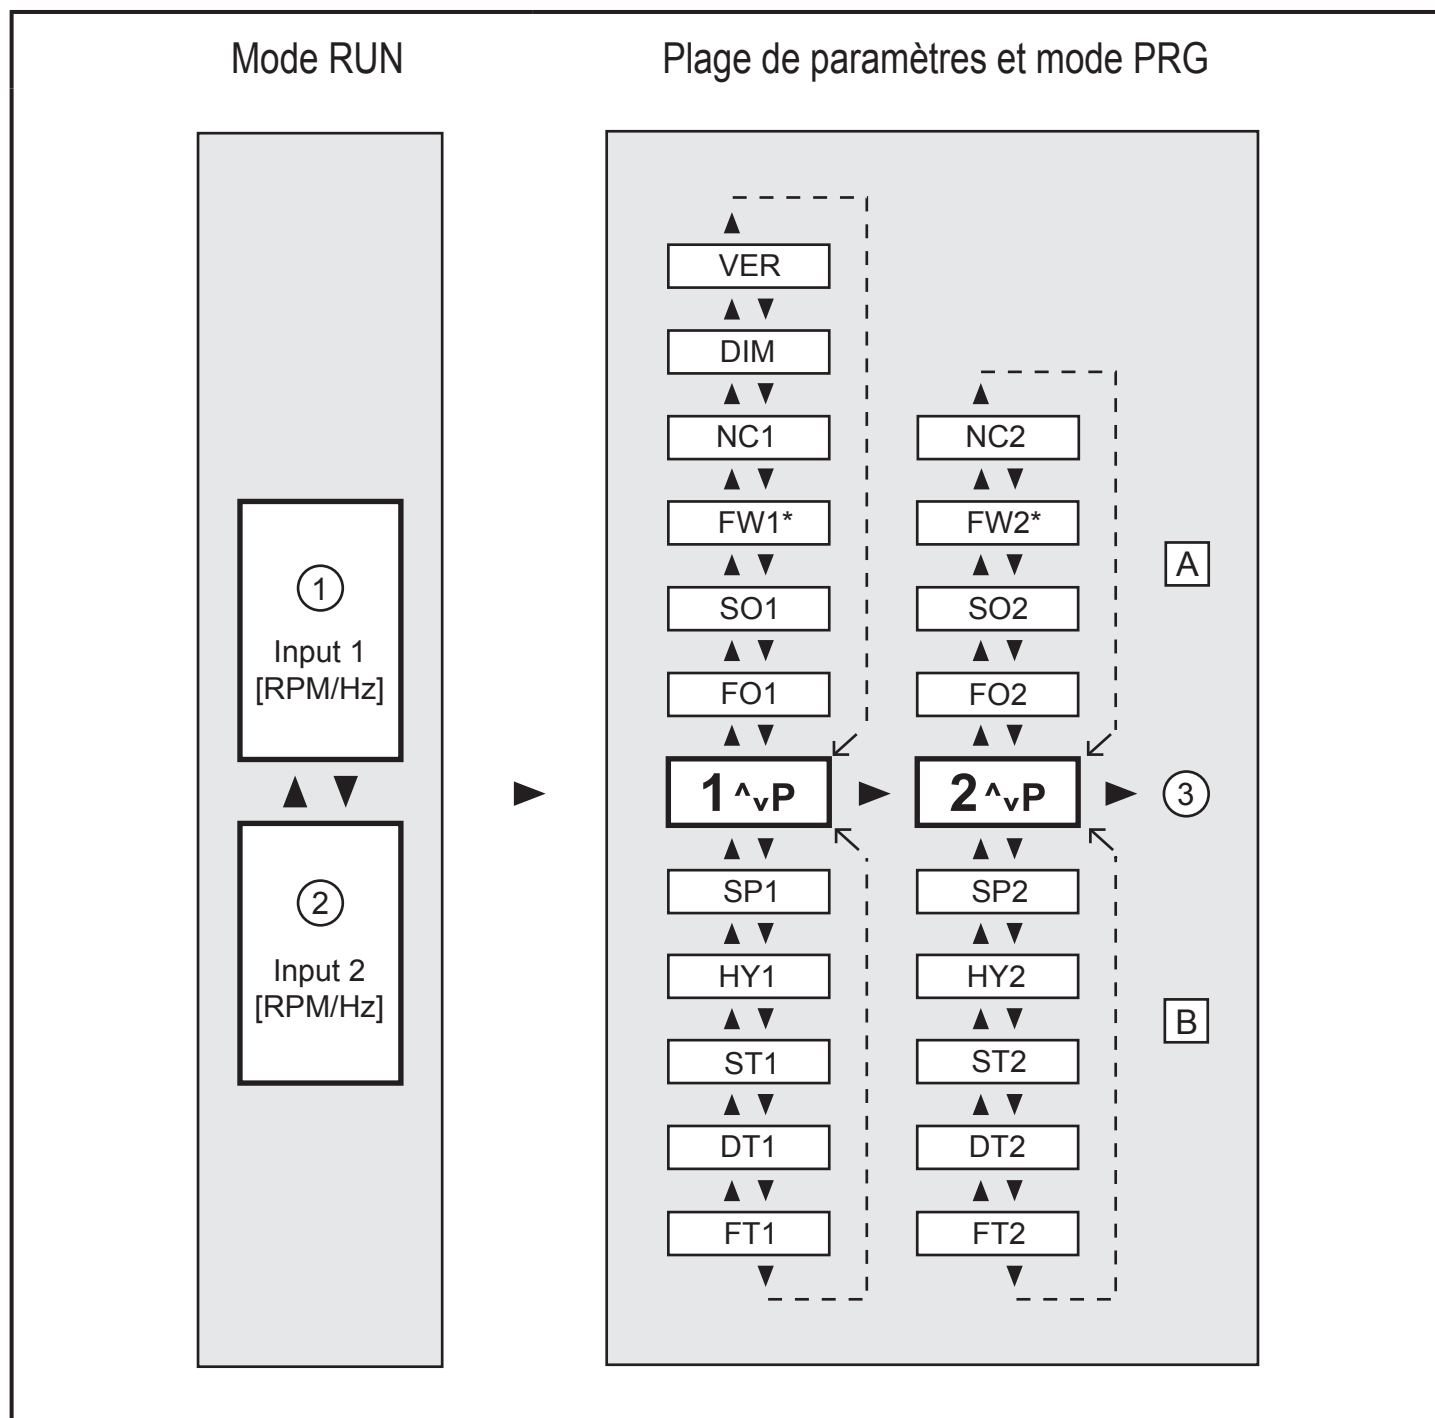

1: Affichage : valeur courante entrée 1

2: Affichage : valeur courante entrée 2

3: Retour au mode RUN

A: Paramètres de système

B: Paramètres d'application

*) pour F...-xN

7.1 Paramètres de système

7.1.1 FOx

Function Output (fonction de commutation sorties 1/2)

1	Le relais est enclenché (sortie transistor à l'état passant) lorsque la vitesse de rotation est inférieure au seuil de commutation SPx (signal d'état : "vitesse de rotation minimale"/"bloqué").
2	Le relais est déclenché (sortie transistor bloquée) lorsque la vitesse de rotation est inférieure au seuil de commutation SPx (signal de défaut: "sousvitesse"/"bloqué").
3	Le relais est enclenché (sortie transistor à l'état passant) lorsque la vitesse de rotation est supérieure au seuil de commutation SPx (signal d'état : "vitesse de rotation atteinte").
4	Le relais est déclenché (sortie transistor bloquée) lorsque la vitesse de rotation est supérieure au seuil de commutation SPx (signal de défaut : "survitesse").
5	Le relais est enclenché (sortie transistor à l'état passant) dans la gamme de fréquence (gamme acceptable).
6	Le relais est déclenché (sortie transistor bloqué) dans la gamme de fréquence. Grâce aux fonctions 5 et 6 en combinaison avec le paramètre HYx (hystérésis), une gamme de fréquence supérieure et inférieure au seuil de commutation SPx est définie.
	$SPx = (f_{\max} + f_{\min}) \div 2$
	$HY = ((SP - SP_{\min}) \div SP) \times 100 [\%]$
	Valeurs 1...6
	Réglage par défaut FO1 = 2
	FO2 = 3

FR

7.1.2 SOx

Store Output (fonction de mémorisation sorties 1/2)

Lorsque le paramètre est actif, la sortie correspondante ne change pas d'état automatiquement mais doit être réinitialisée.	
Valeurs	0 = inactif
	1 = reset frontal ([Enter/►] > 3 s)
	2 = reset frontal et externe
Réglage par défaut	0 (inactif)

7.1.3 FWx

Fonction Wire Break Monitoring (surveillance du câble, seulement F...-xN)

Comportement du relais en cas de défaut du câble ou court-circuit, fréquence d'entrée = 0		
Fréquence > SPx	FWx = inactif (0)	FWx = actif (1)
FOx = 1 ou 4	relais s'enclenche	relais se déclenche
FOx = 2 ou 3	relais se déclenche	relais reste déclenché
Fréquence < SPx	FWx = inactif (0)	FWx = actif (1)
FOx = 1 ou 4	relais s'enclenche	relais se déclenche
FOx = 2 ou 3	relais déclenché	relais reste déclenché
Fréquence dans la gamme	FWx = inactif (0)	FWx = actif (1)
FOx = 5	relais se déclenche	relais reste déclenché
FOx = 6	relais s'enclenche	relais se déclenche
Valeurs	0 = inactif	
	1 = actif	
Réglage par défaut	0	

7.1.4 NCx

Number of Cams (nombre des cames sur les entrées 1/2)

Nombre de cames enregistrées par tour. A partir de cette valeur le contrôleur calcule la vitesse de rotation (fréquence mesurée ÷ NCx = vitesse de rotation affichée en RPM). En cas de mesures de fréquence NCx doit rester = 1.	
Valeurs	1...999
Réglage par défaut	1

7.1.5 DIM

Dimension (format d'affichage)

Affichage en Hz ou RPM (tours par minute). En cas de conversion, l'appareil convertit toutes les valeurs existantes en la nouvelle unité !	
Valeurs	0 = RPM
	1 = Hz
Réglage par défaut	0 = RPM

7.1.6 VER

Software Version (version du logiciel)

Affichage possible de la version installée du logiciel (nombre 5 digits avec l'abréviation VCO)

7.2 Paramètres d'application

7.2.1 SPx

Switch Point (seuil de commutation pour les sorties 1/2)

Valeur à laquelle la sortie 1/2 change d'état selon la fonction de commutation FOx.	
Valeurs	0,1...1000,0 Hz ou 1...60000 RPM (unité selon DIM)
Réglage par défaut	SP1 = 100 RPM, SP2 = 1000 RPM

FR

7.2.2 HYx

Hysteresis (hystérésis pour les seuils de commutation SP1/SP2)

La valeur d'hystérésis détermine l'écart entre le seuil de commutation bas et le seuil de commutation SPx. Empêche un rebondissement éventuel de la sortie de commutation. En liaison avec les fonctions de commutation 5 et 6 (FOx) une plage acceptable ou non acceptable peut être définie.	
Valeurs	0,0...1000,0 % de la valeur pour SPx
Réglage par défaut	5,0

7.2.3 STx

Start-up Delay Time (temporisation de démarrage sorties 1/2)

Permet de supprimer des signaux de défaut lors du démarrage d'une machine. Après la mise sous tension de l'appareil ou absence du signal 24 V de l'entrée reset, la sortie correspondante se trouve à l'état bon pendant la temporisation réglée ici (= aucun défaut).	
Valeurs	0,0...1000,0 s
Réglage par défaut	0,0 (sans temporisation de démarrage)

7.2.4 DTx

Delay Time (temporisation pour les sorties 1/2)

Permet une commutation temporisée des sorties 1/2. La sortie correspondante ne commute que si la valeur actuelle est supérieure ou inférieure au seuil de commutation pour une durée qui dépasse la temporisation réglée.

Valeurs	0,0...1000,0 s
Réglage par défaut	0,0 (aucune temporisation)

7.2.5 FTx

Fleeting Time (fonction de passage pour les sorties 1/2)

Lors d'un événement la sortie change d'état pendant le temps réglé afin de retourner ensuite à la position initiale.

Valeurs	0,0...1000,0 s
Réglage par défaut	0,0 (temps de passage inactif)

8 Programmation

⚠

AVERTISSEMENT

Si la programmation est effectuée pendant le fonctionnement, des tensions dangereuses au contact peuvent se produire. S'assurer qu'un électricien habilité effectue la programmation.

!


Une modification des paramètres pendant le fonctionnement, notamment une modification de la fonction de commutation et des seuils de commutation, peut mener à un mauvais fonctionnement de l'installation. De ce fait, la mettre hors service pendant l'opération de modification et vérifier ensuite le fonctionnement.

FR

Une programmation comporte 6 étapes :	
1. Passage du mode RUN vers la plage de paramètres 1, 2 ou 3	[Enter/▶]
2. Sélection du paramètre souhaité (FOx, SOx, NCx, etc.)	[▲] / [▼]
3. Passage en mode PRG	[Enter/▶]
4. Réglage ou modification de la valeur de paramètre	[▲] / [▼]
5. Validation de la valeur de paramètre réglée	[Enter/▶] > 3 s
6. Retour au mode RUN	[Enter/▶] > 3 s

8.1 Exemple de programmation DT1 (Delay Time, sortie 1)

Opération	Affichage
Passage du mode RUN vers la plage de paramètres (ici 1)	
▶ Appuyer brièvement sur [Enter/▶] une fois. > L'afficheur indique la première plage de paramètres.	CH1 RUN 1 ^vP
Sélection du paramètre souhaité (ici DT1)	
▶ Appuyer sur le bouton [▼] jusqu'à ce que le paramètre DT1 soit affiché avec la valeur actuellement réglée (ici valeur par défaut 0.0).	CH1 RUN 0.0 DT1
Passage en mode PRG	
▶ Appuyer brièvement sur [Enter/▶] une fois. > L'appareil est en mode de programmation. > Indicateur PRG visible, paramètre abrégé clignote.	CH1 RUN PRG 0.0 DT1

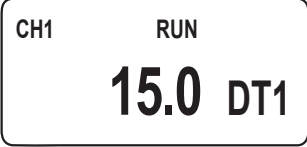Réglage ou modification de la valeur de paramètre	
► Appuyer sur les boutons [▲] / [▼] jusqu'à ce que la valeur de paramètre souhaitée soit affichée (→ 8.2.3 Saisies numériques).	
Validation de la valeur de paramètre réglée	
► Appuyer sur [Enter/►] jusqu'à ce que le paramètre abrégé ne clignote plus et l'indicateur PRG ait disparu. > La nouvelle valeur de paramètre est indiquée et est effective.	
Retour au mode RUN	
► Appuyer sur [Enter/►] pendant env. 3 s ou attendre la fonction Time-Out (env. 15 s). > L'appareil est de nouveau en mode RUN, la valeur actuelle est indiquée.	

8.2 Remarques sur la programmation

8.2.1 Mode RUN



Pendant la programmation l'appareil reste en mode RUN à l'interne (indiqué par l'indicateur RUN).

Jusqu'à la validation d'une nouvelle valeur par [Enter/►] l'appareil exécute sa fonction de surveillance et commute les sorties de relais et transistor à la base des paramètres réglés.



En appuyant en permanence sur [Enter/►] en mode RUN, la fonction de surveillance du contrôleur est désactivée. La désactivation est effective pendant l'appui sur le bouton.

8.2.2 Fonction Time Out

Si pendant la programmation aucun bouton n'est appuyé pendant env. 15 s, ceci est considéré comme un abandon.

Les modifications de paramètres non validées en appuyant sur [Enter/►] sont rejetées. La valeur de paramètre réglée auparavant est récupérée et reste effective pour les fonctions de surveillance.

8.2.3 Saisies numériques

► Appuyer sur le bouton [▲] ou [▼] et le maintenir appuyé.

La décade inférieure devient active et est comptée ou décomptée en fonction de la sélection du bouton (par ex. 1, 2, 3, ...0). Ensuite vient la prochaine décade, etc.

Dès que le bouton est relâché, la décade active clignote. Elle est réglée en appuyant sur le bouton [▲] ou [▼] plusieurs fois. Ensuite la décade précédente clignote et peut être réglée.

8.2.4 Récupérer les réglages de base (Factory Reset)

Les valeurs réglées à l'usine peuvent être récupérées en appuyant simultanément sur [▲] et [▼] pendant la mise sous tension. Toutes les valeurs de paramètre saisies sont perdues.

8.2.5 Fonction KEY (verrouillage)

L'appareil peut être verrouillé afin d'éviter une fausse programmation.

Après le verrouillage seulement l'affichage des valeurs courantes peut être sélectionné par les boutons [▲] et [▼]. La plage de paramètres et le mode PRG ne peuvent plus être sélectionnés.

FR


Verrouiller	Déverrouiller
▶ Appuyer simultanément sur les boutons [▲] et [▼] et les maintenir appuyés. > L'indicateur KEY clignote. ▶ Relâcher les boutons lorsque l'indicateur KEY est visible en permanence.	▶ Appuyer simultanément sur les boutons [▲] et [▼] et les maintenir appuyés. > L'indicateur KEY clignote. ▶ Relâcher les boutons lorsque l'indicateur KEY n'est plus visible.

9 Mode de test

En mode de test le comportement de commutation du contrôleur peut être vérifié, réglé et mémorisé sans générateur d'impulsions raccordé. Le contrôleur passe par une gamme de fréquence à définir au libre choix et commute les sorties selon la fonction de commutation sélectionnée et les seuils de commutation.

9.1 Activer le mode de test

- ▶ Mettre sous tension et appuyer en même temps sur [Enter/▶].
- > L'afficheur indique la plage de paramètres 11 et l'indicateur "TST".
- > En plus des paramètres de système et d'application, des paramètres pour les gammes de fréquence de test sont disponibles.

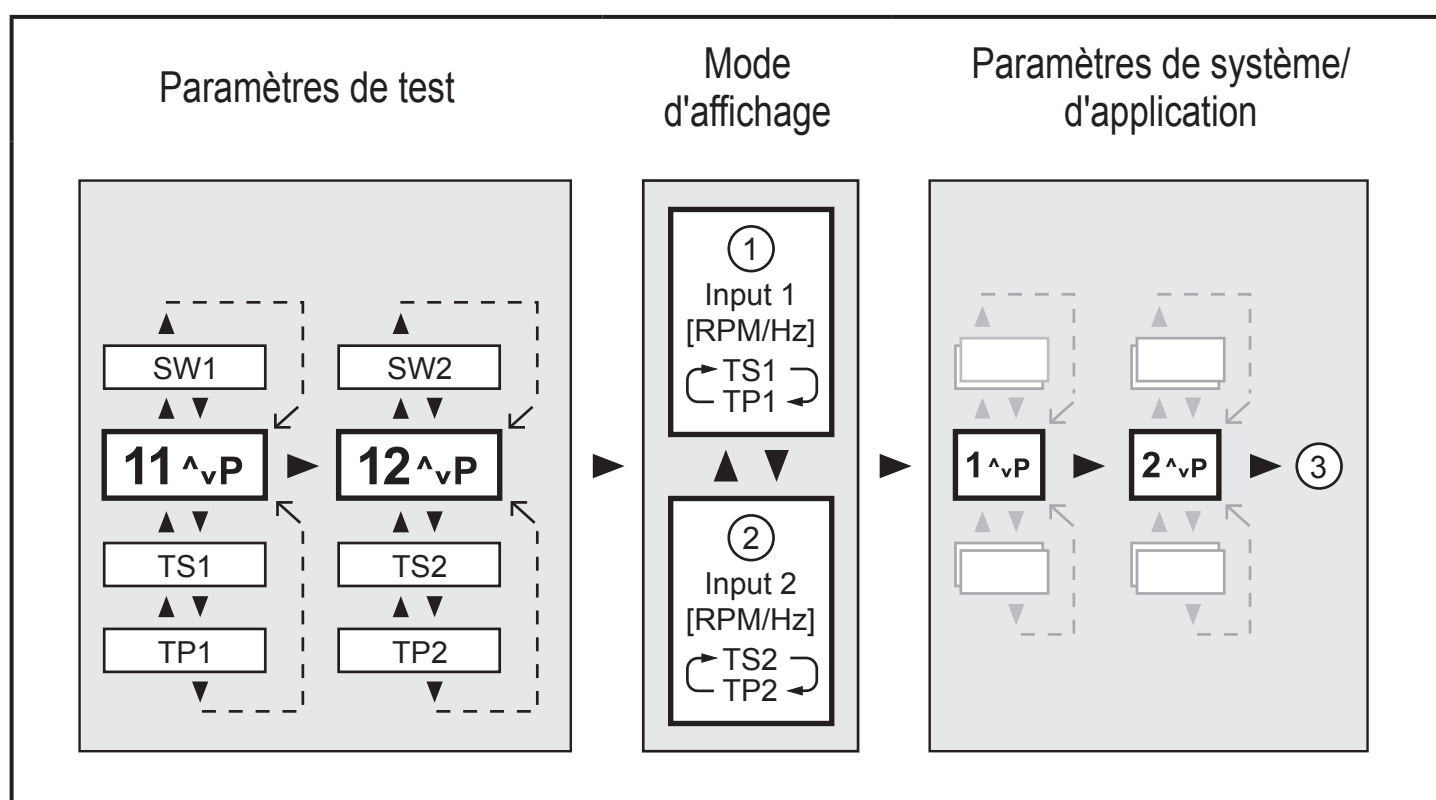

- 1: Fréquence de test entrée 1
- 2: Fréquence de test entrée 2
- 3: Retour aux paramètres de test

9.2 Terminer le mode de test


- ▶ Mettre l'appareil hors tension.

9.3 Paramètres de test

SWx	Sweep on input 1/2	
	Vitesse de changement de la fréquence de test	
	Valeurs	1...5 (1 = rapide, 5 = lent)
	Réglage par défaut	1
TSx	Test Start on input 1/2	
	Valeur initiale de la fréquence de test	
	Valeurs	1...60000 RPM ou 0,1...1000,0 Hz
	Réglage par défaut	50 RPM
TPx	Test Stop on input 1/2	
	Valeur finale de la fréquence de test	
	Valeurs	1...60000 RPM bzw. 0,1...1000,0 Hz
	Réglage par défaut	1500 RPM

FR

10 Schéma d'encombrement

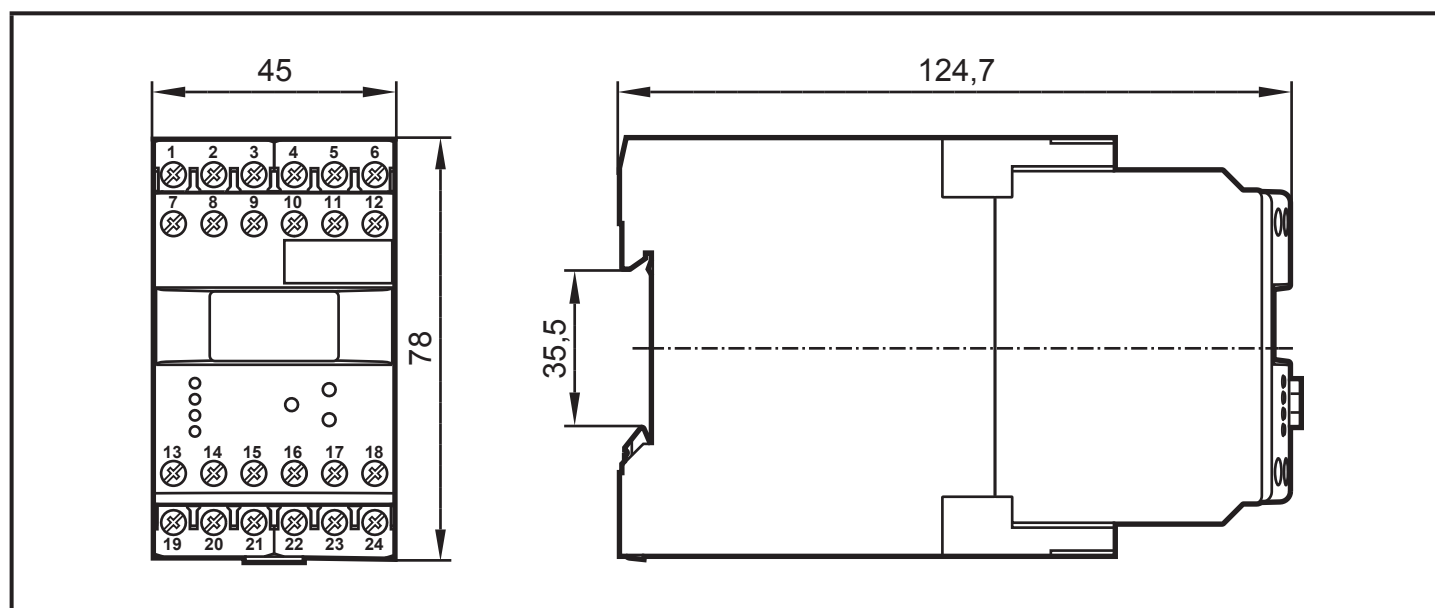

11 Données techniques

11.1 Aperçu

N° de commande	DD2505	DD2605
Type de contrôleur	FR-2	FR-2N
Tension d'alimentation Gamme de fréquence Puissance absorbée	Voir l'étiquette	
Types de capteurs	PNP/NPN ; NAMUR	NAMUR (selon EN 50227)
Alimentation capteurs	24 V DC	8,2 V DC
Fréquence d'entrée	≤ 5 kHz	≤ 5 kHz
Sorties relais	2 inverseurs ; libres de potentiel	
Courant de commutation	≤ 6 A	≤ 6 A
Tension de commutation	≤ 250 V AC; B300, R300	
Sorties transistor	commutation PNP ; alimentées en externe	
Courant de commutation	≤ 15 mA ; protection courts-circuits	
Tension de commutation	24 V DC (± 20 %)	
Protection boîtier/bornes	IP 50 / IP 20	
Température ambiante	-40...60 °C	-40...60 °C
Température de stockage	-40...85 °C	-40...85 °C

N° de commande	DD2505	DD2605
Humidité relative maximale dans l'air	80 % (31 °C) diminuant de façon linéaire jusqu'à 50 % (40 °C)	
Altitude de fonctionnement maximale	2000 m au-dessus du niveau de la mer	
Raccordement	21 bornes à chambres jumelées ; 2 x 2,5 mm ² (AWG 14)	
Conditions d'essai cULus	dimensions du boîtier pour l'essai d'échauffement : 200 x 200 x 150 mm	

Des fiches techniques sont disponibles sur :

www.ifm.com → Recherche d'une fiche technique → N° de commande

FR

11.2 Homologations/normes

Les déclarations de conformité CE, homologations, etc. sont disponibles sur :

www.ifm.com → Recherche d'une fiche technique → N° de commande → Plus de détails

12 Entretien, réparation et élimination

L'appareil est sans maintenance.

- Ne pas ouvrir l'appareil car il ne contient pas de composants à maintenir par l'utilisateur. L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant.
- S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur.