


Manual de instrucciones original  
Detector inductivo de seguridad  
**GM705S**

ES

80271350 / 00 12 / 2017

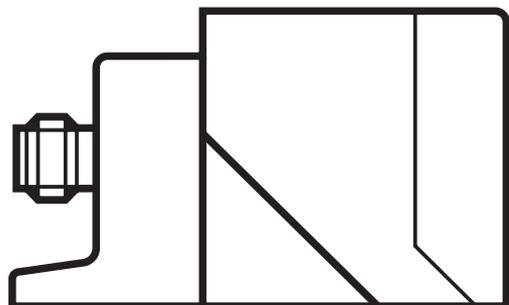

# Índice de contenidos

|  |    |
|--|----|
| 1 Advertencia preliminar .....                               | 3  |
| 1.1 Símbolos utilizados.....                                 | 3  |
| 1.2 Indicaciones de advertencia utilizadas .....             | 3  |
| 2 Indicaciones de seguridad .....                            | 4  |
| 2.1 Requisitos técnicos de seguridad para la aplicación..... | 5  |
| 3 Componentes incluidos en la entrega .....                  | 5  |
| 4 Uso previsto.....  | 6  |
| 5 Función .....  | 6  |
| 5.1 Zona de accionamiento .....                              | 6  |
| 5.2 Medidas contra una fácil manipulación .....              | 7  |
| 6 Montaje.....   | 8  |
| 6.1 Orientación de la superficie activa.....                 | 8  |
| 6.2 Condiciones de montaje .....                             | 9  |
| 7 Conexión eléctrica .....                                   | 10 |
| 8 Puesta en marcha.....                                      | 10 |
| 8.1 Ayuda de ajuste .....                                    | 10 |
| 8.2 Determinar la zona de accionamiento.....                 | 11 |
| 8.3 Desactivar la ayuda de ajuste .....                      | 12 |
| 9 Funcionamiento .....                                       | 12 |
| 9.1 Estado de conmutación de las salidas .....               | 12 |
| 9.1.1 El estado seguro.....                                  | 12 |
| 9.1.2 El estado conmutado.....                               | 12 |
| 9.1.3 Datos de salida.....                                   | 12 |
| 9.1.4 Cortocircuitos de los cables.....                      | 13 |
| 9.2 Modo operativo .....                                     | 13 |
| 9.2.1 Conmutación con retardo del LED de señal.....          | 14 |
| 9.2.2 Conmutación sin retardo del LED de señal .....         | 14 |
| 9.3 Tiempos de reacción .....                                | 15 |
| 9.4 Indicación LED .....                                     | 16 |
| 10 Datos técnicos .....                                      | 17 |
| 11 Solución de fallos.....                                   | 19 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 12 | Mantenimiento, reparaciones, eliminación ..... | 19 |
| 13 | Terminología y abreviaturas.....               | 20 |

# 1 Advertencia preliminar

Este manual de instrucciones es parte integrante del equipo. Está dirigido a todo el personal técnico en conformidad con las directivas CEM, sobre máquinas y de baja tensión, así como con los reglamentos de seguridad. El manual de instrucciones contiene indicaciones para el correcto uso de este producto. Lea este manual antes de utilizar el equipo para que pueda familiarizarse con las condiciones de utilización, la instalación y el funcionamiento. Respete las indicaciones de seguridad.

## 1.1 Símbolos utilizados

▶ Requerimiento de operación

→ Referencia cruzada



Nota importante

El incumplimiento de estas indicaciones puede acarrear funcionamientos erróneos o averías.



Información

Indicaciones complementarias.

● LED encendido

○ LED apagado

⊗ LED parpadea (2 Hz)

⊛ LED parpadea rápidamente (5 Hz)

## 1.2 Indicaciones de advertencia utilizadas

### **ADVERTENCIA**

Advertencia de daños corporales graves.

Puede existir peligro de muerte o de lesiones graves irreversibles.

## 2 Indicaciones de seguridad

- Respete las indicaciones de este manual de instrucciones.
- El uso indebido puede acarrear un funcionamiento erróneo del equipo. En consecuencia, se pueden causar daños materiales y/o personales durante el funcionamiento de la instalación. Por este motivo, deben respetarse todas las indicaciones de instalación y manejo del equipo descritas en este documento. Asimismo deben respetarse las indicaciones de seguridad para el funcionamiento en toda la instalación.
- Queda excluida toda responsabilidad y garantía en caso de incumplimiento de indicaciones o de normas, en particular por manipulaciones y/o modificaciones en el equipo.
- En caso de que el detector se vea dañado, no puede ser garantizada la función de seguridad.
- Los fallos causados por daños no pueden ser detectados por el detector.
- El equipo sólo puede ser instalado, conectado y puesto en marcha por técnicos electricistas expertos en técnicas de seguridad.
- Se deben observar las normas técnicas aplicables en el ámbito de la aplicación correspondiente.
- Durante la instalación se deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204.
- En caso de funcionamiento erróneo del equipo póngase en contacto con el fabricante. No está permitido realizar manipulaciones en el equipo.
- Antes de comenzar cualquier operación con el equipo, desconectar la tensión externa del mismo. En caso necesario, desconectar también circuitos de carga con relé alimentados independientemente.
- Tras una instalación, operación de mantenimiento o reparación del sistema, se debe llevar a cabo una completa comprobación de funcionamiento.
- El equipo sólo se puede utilizar en las condiciones ambientales especificadas (→ 10 Datos técnicos). En caso de condiciones ambientales especiales, consulte al fabricante.
- El equipo solamente puede ser utilizado según las indicaciones del capítulo "Uso previsto" (→ 4).

## 2.1 Requisitos técnicos de seguridad para la aplicación

Los requisitos técnicos de seguridad de cada aplicación deben coincidir con los requisitos establecidos en estas instrucciones.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Fallo de la función de seguridad

En caso de empleo fuera de las condiciones ambientales definidas, no es posible garantizar la función de seguridad del equipo.

- ▶ Utilización únicamente según las condiciones ambientales definidas (→ 10 Datos técnicos).

No está permitido emplear el detector cerca de fluidos químicos y biológicos (sólidos, líquidos o gaseosos), así como bajo radiación ionizante.

Las siguientes disposiciones deben ser respetadas:

- ▶ Se deben tomar medidas que eviten la colocación inconsciente de objetos metálicos sobre la superficie activa.
- ▶ En caso de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos se debe observar la norma EN 14119.
- ▶ Todos los circuitos de corriente de seguridad conectados externamente al sistema deben cumplir con el principio de corriente de reposo.
- ▶ En caso de fallos en el interior del detector de seguridad que ocasionen la activación del estado definido como seguro, se deben tomar medidas para mantener dicho estado seguro mientras siga funcionando el conjunto del sistema de control.
- ▶ Los equipos dañados deben ser sustituidos.

## 3 Componentes incluidos en la entrega

1 detector de seguridad GM705S con escuadra de fijación premontada,  
1 llave allen para la fijación del detector de seguridad en la escuadra,  
1 manual de instrucciones original GM705S, nº de referencia 80271350.

En caso de que uno de los componentes citados falte o esté dañado, póngase en contacto con una de las sucursales de ifm.

## 4 Uso previsto

El detector inductivo de seguridad GM705S detecta metales sin contacto.

Función de seguridad SF: el estado seguro (etapa de salida desactivada; valor lógico "0") se alcanza en caso de un desamortiguamiento superior o igual a la distancia de desconexión segura  $s_{ar}$  (→ 10 Datos técnicos).

Observe también las instrucciones de montaje del detector (→ 6 Montaje).


El detector inductivo de seguridad es un dispositivo de detección de proximidad con comportamiento definido en condiciones de defecto (PDDB) según IEC 60947-5-3.

El detector de seguridad cumple con el Performance Level e según EN ISO 13849-1, así como con los requisitos SIL 3 según IEC 61508 y SIL<sub>cl</sub> 3 según IEC 62061.

El equipo pertenece a la clasificación I2C40SP2 según IEC 60947-5-2 para montaje no enrasado. (→ 6 Montaje).

El detector inductivo de seguridad ha sido certificado por el TÜV Nord.

## 5 Función

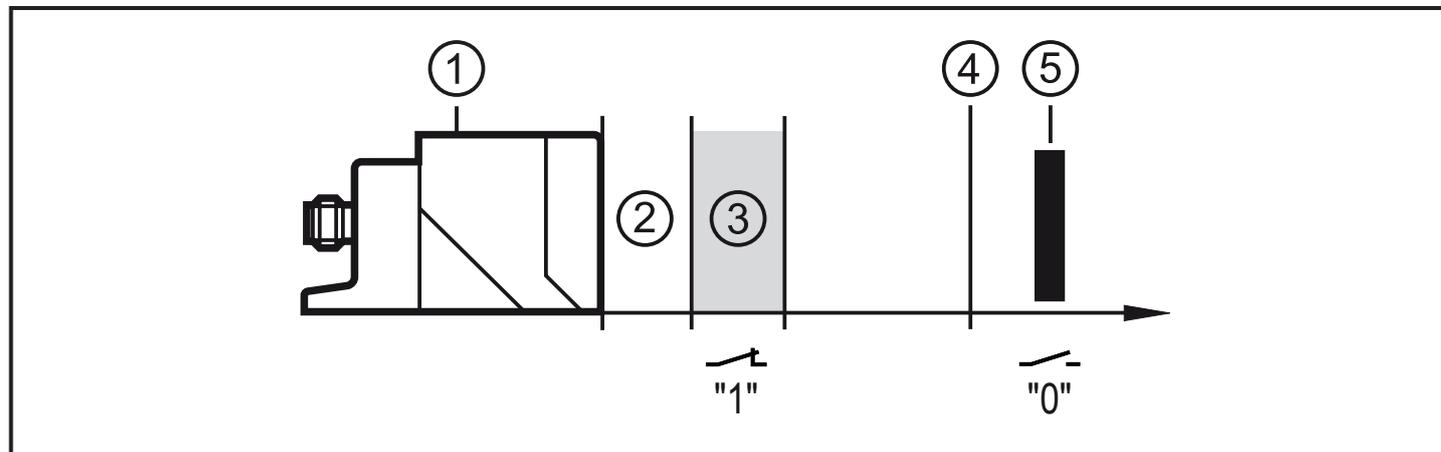

- 1: LED doble: señal (amarillo); power (verde)
- 2: Zona de acción inmediata
- 3: Zona de accionamiento
- 4: Distancia de desconexión segura  $s_{ar}$
- 5: Elemento amortiguador

### 5.1 Zona de accionamiento

Las salidas (OSSD) se activan únicamente en caso de presencia del elemento amortiguador en la zona de accionamiento. Fuera de esta zona las salidas permanecen desconectadas.

La distancia de desconexión segura  $s_{ar}$  es  $> 45$  mm.



La utilización de otros elementos amortiguadores que difieran del target homologado en cuanto a material, forma y tamaño, da como resultado otra zona de accionamiento.

Zona de accionamiento para materiales seleccionados\*:

| Material            | Zona de accionamiento |
|---------------------|-----------------------|
| FE360 (= ST37K)     | 4...20 mm             |
| inox (1.4301 / 304) | 2,0...17,6 mm         |
| AlMg3G22            | 0...9,6 mm            |
| Al 99 %             | 0...8,6 mm            |
| CuZn37              | 0...10,0 mm           |
| Cu                  | 0...7,0 mm            |

\* Valores característicos en caso de amortiguamiento con un target homologado de 60 x 60 x 1 mm para montaje no enrasado según IEC 60947-5-2 y una temperatura ambiente de 20 °C.

ES



Dependiendo de la naturaleza del elemento amortiguador, puede no existir una zona de acción inmediata.

## 5.2 Medidas contra una fácil manipulación

El detector de seguridad reacciona ante objetos metálicos, como p.ej., el marco de una puerta de seguridad. Otros objetos metálicos que no estén destinados a provocar la activación del detector, no deben causar accidentalmente una activación del detector de seguridad.



▶ Se deben tomar medidas que eviten el acceso accidental de objetos metálicos a la superficie activa o a la zona de accionamiento, a excepción del elemento amortiguador predeterminado.

Asimismo, el detector dispone del siguiente comportamiento de conmutación que dificulta una fácil manipulación de la función de seguridad:

1. Al ir acercando lentamente un objeto metálico a la zona de accionamiento, las salidas conmutan inmediatamente, pero el LED de señal no lo indica hasta que hayan transcurrido aprox. 3 s (→ 9.2.1 Conmutación con retardo del LED de señal). De esta manera, el objeto normalmente se suele encontrar en la zona de acción inmediata antes de que el LED de señal se encienda. Deben tenerse en cuenta las normas técnicas relativas a un nuevo arranque de la instalación.


2. Si el objeto permanece más de 2 s aprox. en la zona de acción inmediata, las salidas están completamente desactivadas y ya no se activan en el caso de que se produzca un amortiguamiento en la zona de accionamiento. Si el objeto permanece más de 5 s aprox. en la zona de acción inmediata, se activa el modo de ajuste (→ 8.1 Ayuda de ajuste).

El desbloqueo de la zona de accionamiento se puede efectuar

- ya sea mediante el desamortiguamiento ( $> 45$  mm) por un espacio de tiempo de más de 2 s
- o bien mediante una interrupción de la tensión (→ 8.3 Desactivar la ayuda de ajuste).


## 6 Montaje

### 6.1 Orientación de la superficie activa

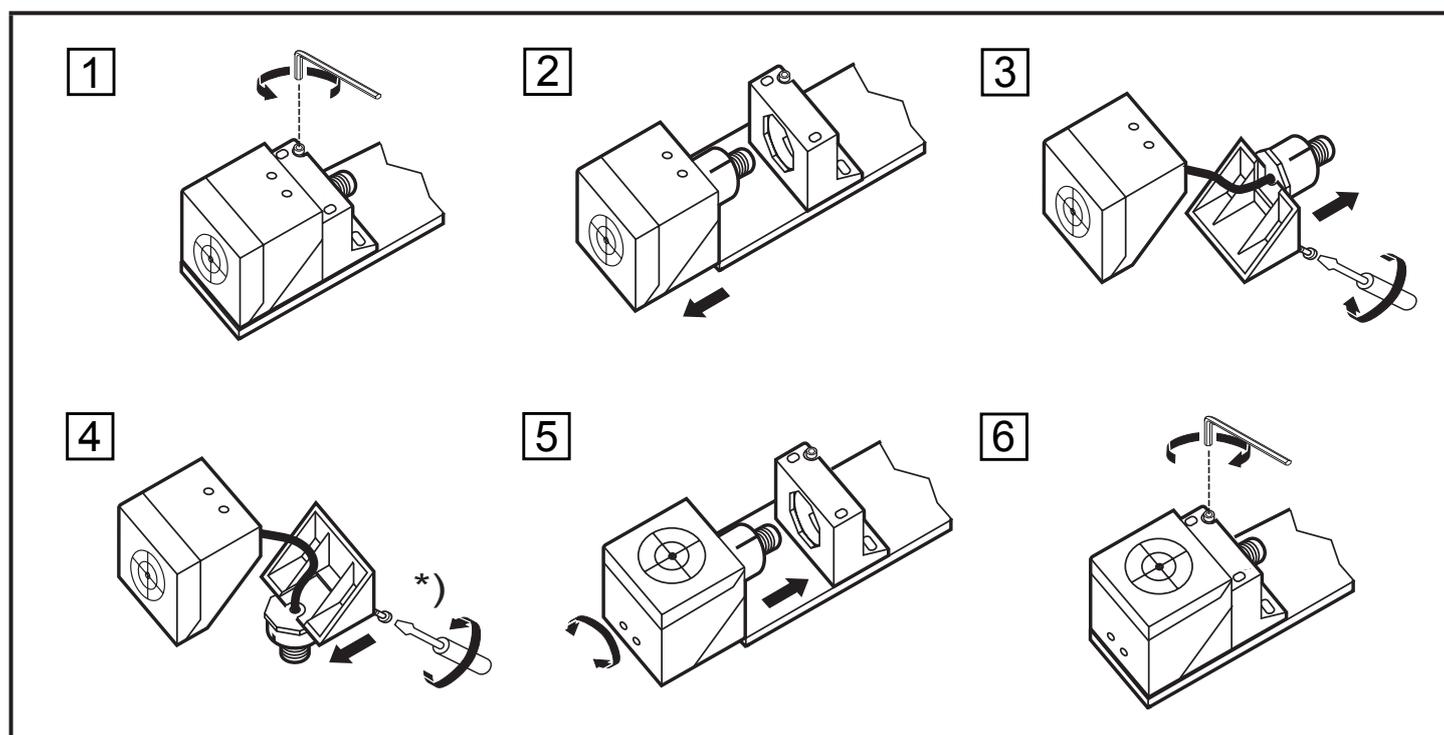

\*) máx. 1 Nm

El conector es giratorio:

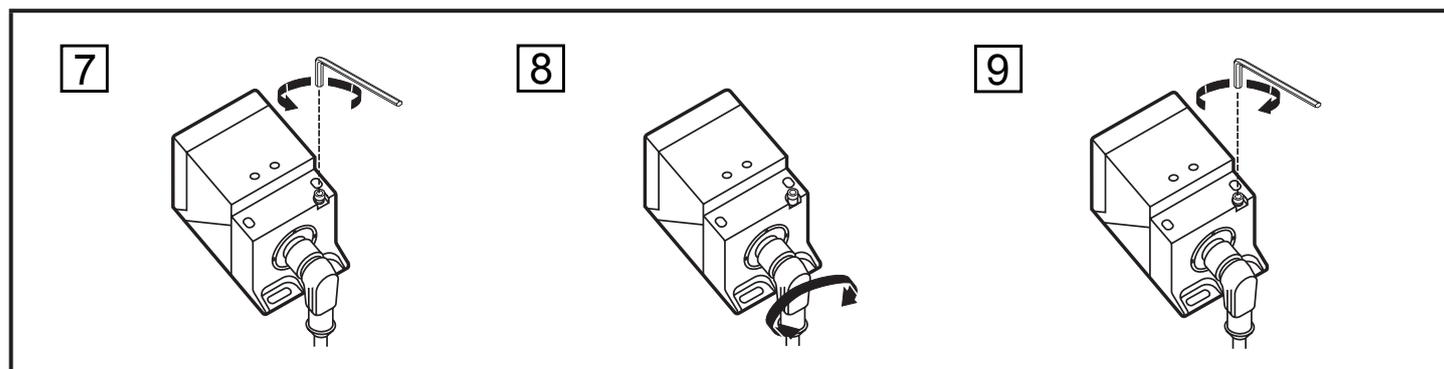

- ▶ Apretar el conector hembra según las indicaciones del fabricante. Par de apriete para los conectores hembra de ifm (p.ej. EVxxxx: 0,6...1,5 Nm).


## 6.2 Condiciones de montaje

El equipo puede montarse no enrasado según IEC 60947-5-2, tipo I2C40SP2.




El montaje enrasado del detector de seguridad no está permitido, ya que se puede provocar un aumento de la distancia de conmutación hasta llegar a activar las salidas (OSSD).

- ▶ Asegurar el equipo contra un posible desprendimiento.
- ▶ Limitar la utilización de los agujeros oblongos a la instalación inicial.
- ▶ Deben observarse las condiciones de montaje según se muestra en las ilustraciones 1 a 5:

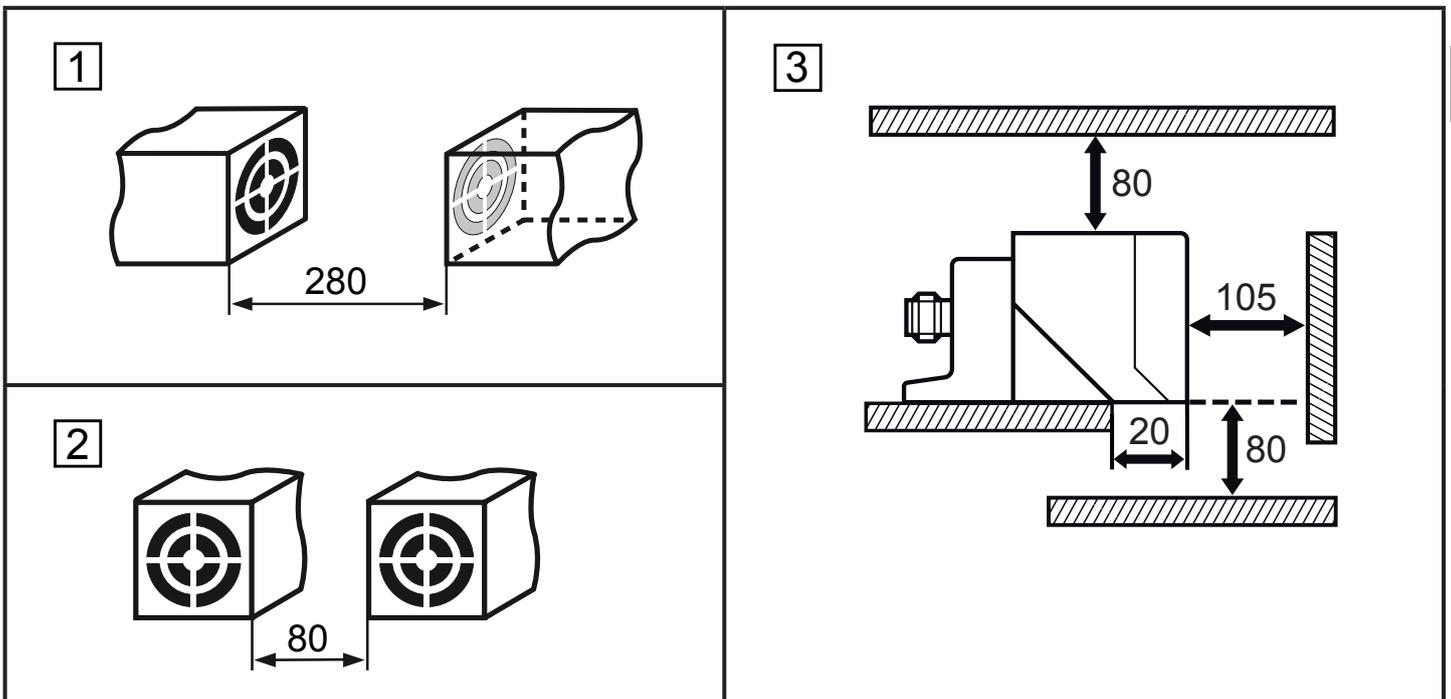

ES

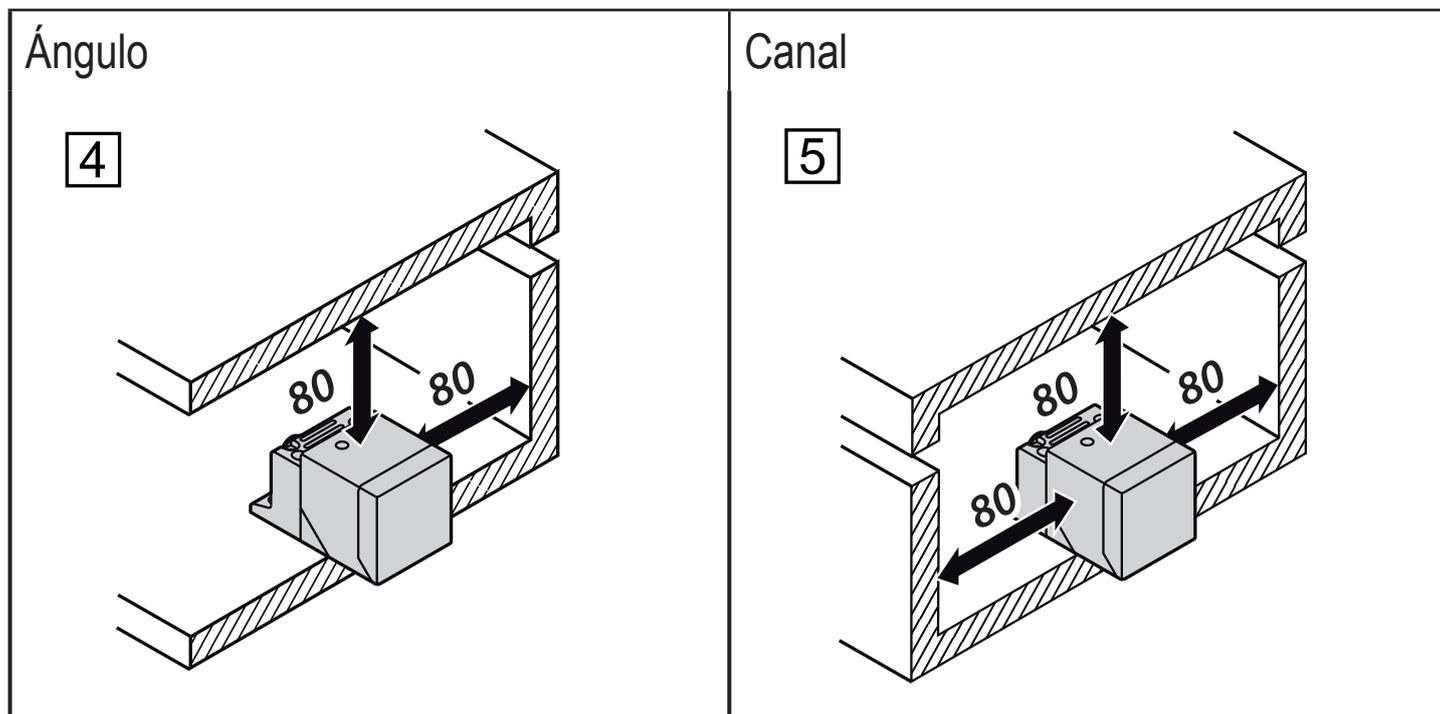

## 7 Conexión eléctrica

Esquema de conexiones → 10 Datos técnicos

- ▶ Desconectar la tensión de alimentación. En caso necesario, desconectar también circuitos de carga con relé alimentados independientemente.
- ▶ Tensión de alimentación: conectar L+ al pin 1 y L- al pin 3 del conector.



La tensión nominal es de 24 V DC. Conforme a la norma EN 61131-2, esta tensión puede oscilar entre 19,2 V y 30 V, incluido un 5 % de ondulación residual.




Se debe utilizar una fuente de alimentación de tipo industrial con protección contra sobretensión. En caso de fallo, no se deben sobrepasar los 42 V AC / 60 V DC.

## 8 Puesta en marcha

### 8.1 Ayuda de ajuste

Para un montaje fácil y seguro, el detector dispone de una ayuda de ajuste óptico para visualizar la zona de accionamiento.

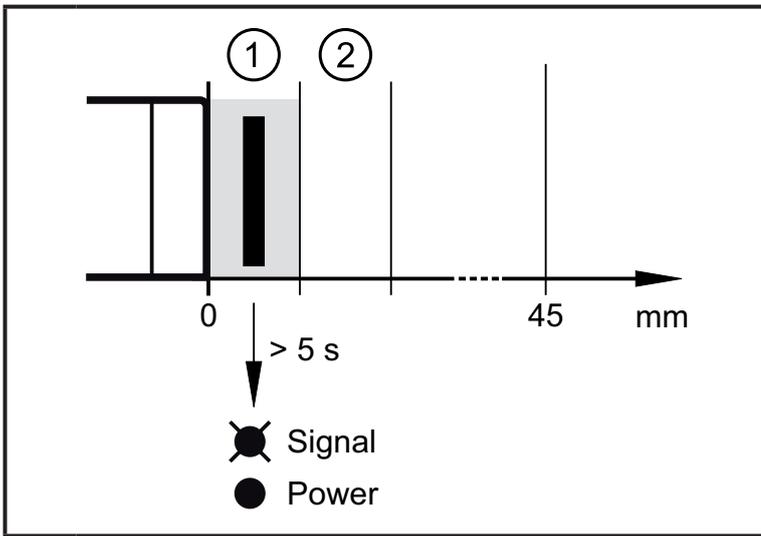

- 1: Zona de acción inmediata
- 2: Zona de accionamiento

La ayuda de ajuste se activa poniendo un objeto metálico delante del detector de seguridad (zona de acción inmediata).


Tras aprox. 5 s, el LED de señal amarillo empieza a parpadear: la ayuda de ajuste está activada.

Mientras esté activo este modo, la etapa de salida permanece en estado seguro ("0").

## 8.2 Determinar la zona de accionamiento

Cuando la ayuda de ajuste está activada, se puede determinar la zona de accionamiento moviendo el elemento amortiguador (o el detector, en caso de que el target esté colocado de forma fija).

ES

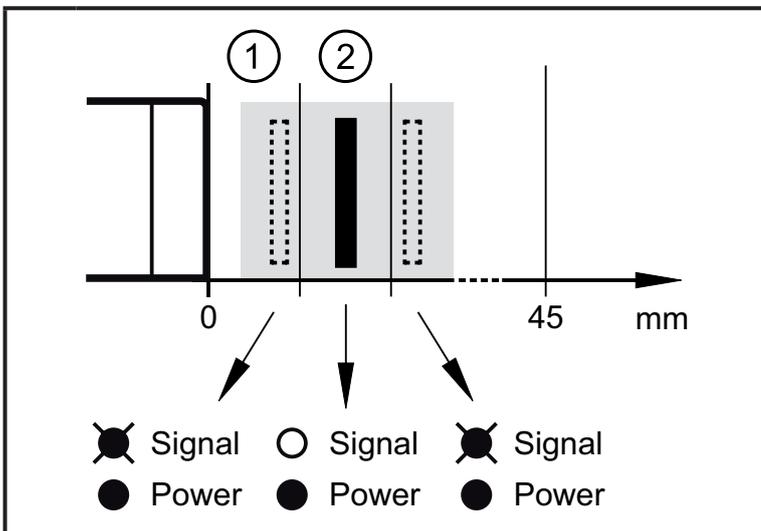


- 1: Zona de acción inmediata
- 2: Zona de accionamiento

En cuanto el target accede a la zona de accionamiento, el LED amarillo se apaga.

Si el target se encuentra en una de las direcciones que están fuera de la zona de accionamiento, el LED empieza a parpadear de nuevo.

## 8.3 Desactivar la ayuda de ajuste

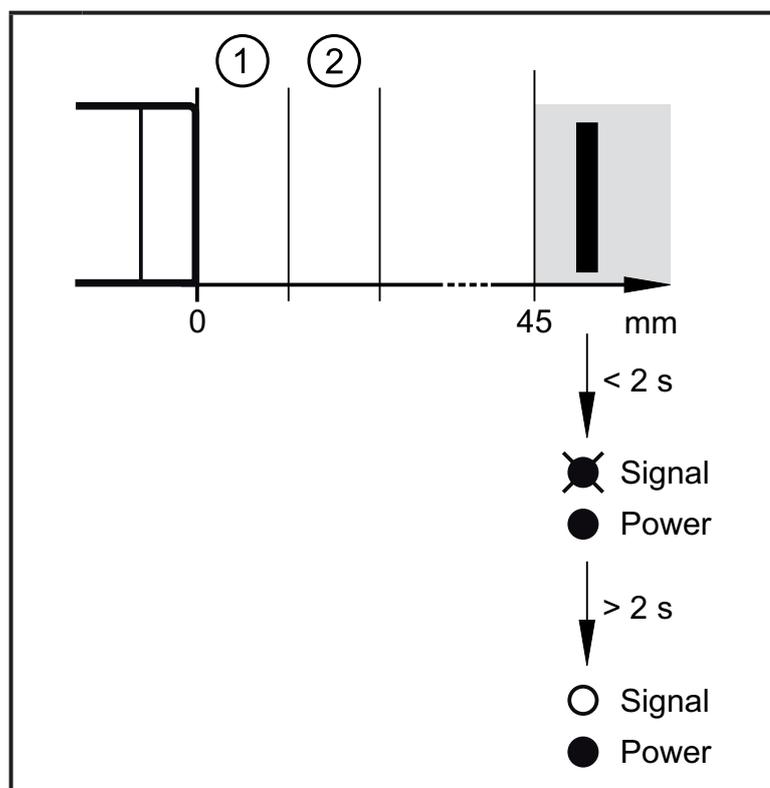

Si se desamortigua el detector durante más de 2 s ( $> 45$  mm), la ayuda de ajuste se desactiva y el LED de señal amarillo se apaga. Esto también se puede conseguir con una interrupción de la tensión.

- 1: Zona de acción inmediata
- 2: Zona de accionamiento

## 9 Funcionamiento

### 9.1 Estado de conmutación de las salidas

#### 9.1.1 El estado seguro

El estado seguro es el estado desconectado (estado sin corriente: valor lógico "0") de al menos una de las salidas A1 o A2 (OSSD). Si una de las salidas A1 o A2 está desconectada, la unidad lógica de seguridad conectada debe llevar al conjunto del sistema al estado definido como seguro.

#### 9.1.2 El estado conmutado

Si el elemento amortiguador se encuentra en la zona de accionamiento y no hay error del detector, las dos salidas A1 o A2 (OSSD) se activan (valor lógico "1").

#### 9.1.3 Datos de salida

Los datos de salida son compatibles con los datos de la entrada según EN 61131-2 tipo 1 ó 2:

|                  |                     |                              |
|------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor lógico "1" | $\geq 15 \text{ V}$ | 2...15 mA                    |
|                  | $\geq 11 \text{ V}$ | 15...30 mA                   |
| Valor lógico "0" | $\leq 5 \text{ V}$  | Corriente residual 0,2 mA *) |

\*) Corriente pull-down típica 30 mA

La interfaz cumple con la Interface tipo C clase 0 en conformidad con el documento de posición de la ZVEI sobre la "Clasificación de interfaces binarias de 24 V con evaluación en el ámbito de la seguridad funcional".

### 9.1.4 Cortocircuitos de los cables

- El detector de seguridad detecta los cortocircuitos de los cables entre ambas salidas (A1 y A2) y ocasiona la desconexión de las salidas (OSSD) en la siguiente demanda de seguridad. Las salidas A1 y A2 permanecen desconectadas hasta que se soluciona el fallo.
- Un cortocircuito entre una de las dos salidas (A1 o A2) y la tensión de alimentación ocasiona la desconexión de la otra salida (A2 o A1) en caso de una demanda de seguridad.

ES

## 9.2 Modo operativo

La duración del desamortiguamiento previo determina si el LED de señal amarillo se enciende de manera retardada ( $\rightarrow$  9.2.1) o inmediata ( $\rightarrow$  9.2.2) cuando el objeto amortiguador llega a la zona de accionamiento. En cualquiera de los casos, las salidas conmutan sin retardo.

En caso de desamortiguamiento, el LED de señal amarillo y las salidas se desconectan sin retardo.

En caso de amortiguamiento en la zona de acción inmediata, las salidas se desconectan inmediatamente, mientras que el LED de señal amarillo no se apaga hasta después de aprox. 2 s de retardo. Al apagarse el LED de señal, las salidas se mantienen al mismo tiempo en estado desconectado. De esta manera se imposibilita una nueva conexión en la zona de accionamiento. Una señal de salida se emite mediante un desamortiguamiento ( $> 45 \text{ mm}$ ) de más de 2 s, o bien mediante una interrupción de la tensión ( $\rightarrow$  5.2 Medidas contra una fácil manipulación).



## 9.3 Tiempos de reacción


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Tiempo de reacción tras demanda de seguridad (retirada de la zona de accionamiento)   | $\leq 50$ ms                  |
| Tiempo de respuesta ante la aproximación a la zona de acción inmediata (zona no relevante para la seguridad)                          | $\leq 100$ ms                 |
| Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento (tiempo de accionamiento)  | típ. 100 ms<br>$\leq 200$ ms  |
| Tiempo de riesgo / tiempo de reacción relativo a la detección de errores relevantes para la seguridad                                 | $\leq 100$ ms                 |
| Tiempo de retardo admisible en la zona de acción inmediata  | aprox. 2 s                    |
| Tiempo de retardo para la activación del modo de ajuste (→ 8.1 Ayuda de ajuste)   | aprox. 5 s                    |
| Tiempo de retardo en estado de desamortiguamiento ( $\geq 45$ mm) para volver al modo operativo (→ 8.3 Desactivar la ayuda de ajuste) | aprox. 2 s                    |
| Simultaneidad de la activación y desconexión de las salidas tras demanda de seguridad   | $\leq 50$ ms                  |
| Duración de los impulsos de prueba de desconexión en la salida A1/A2: (1)   | mín. 250 $\mu$ s<br>máx. 1 ms |
| Secuencia de impulsos de prueba de desconexión (2)  | mín. 2 ms<br>máx. 5 ms        |
| <p>1: Impulso de prueba de desconexión<br/>2: Secuencia de impulsos de prueba de desconexión</p>                                      |                               |
| Tasa de repetición de este paquete de impulsos  | mín. 30 ms<br>máx. 50 ms      |

ES

## 9.4 Indicación LED

| LED    |                | Estado de funcionamiento   | Salidas                     | A1<br>(OSSD) | A2<br>(OSSD) |
|--------|----------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| ○<br>○ | Señal<br>Power | No hay suministro de tensión   | Ambas salidas desconectadas | 0            | 0            |
| ○<br>⊗ | Señal<br>Power | Subtensión   |                             | 0            | 0            |
| ○<br>⊗ | Señal<br>Power | Sobretensión   | Ambas salidas desconectadas | 0            | 0            |
| ○<br>● | Señal<br>Power | Elemento amortiguador fuera de la zona de accionamiento (modo operativo) o dentro de la zona de accionamiento (modo de ajuste) | Ambas salidas desconectadas | 0            | 0            |
| ●<br>● | Señal<br>Power | Elemento amortiguador dentro de la zona de accionamiento (modo operativo)  | Ambas salidas activadas     | 1            | 1            |
| ⊗<br>● | Señal<br>Power | Elemento amortiguador dentro de la zona de accionamiento (modo de ajuste)  | Ambas salidas desconectadas | 0            | 0            |
| ⊗<br>○ | Señal<br>Power | Error interno o externo<br>(→ 11 Solución de fallos)   |                             | 0<br>0<br>1  | 0<br>1<br>0  |

# 10 Datos técnicos

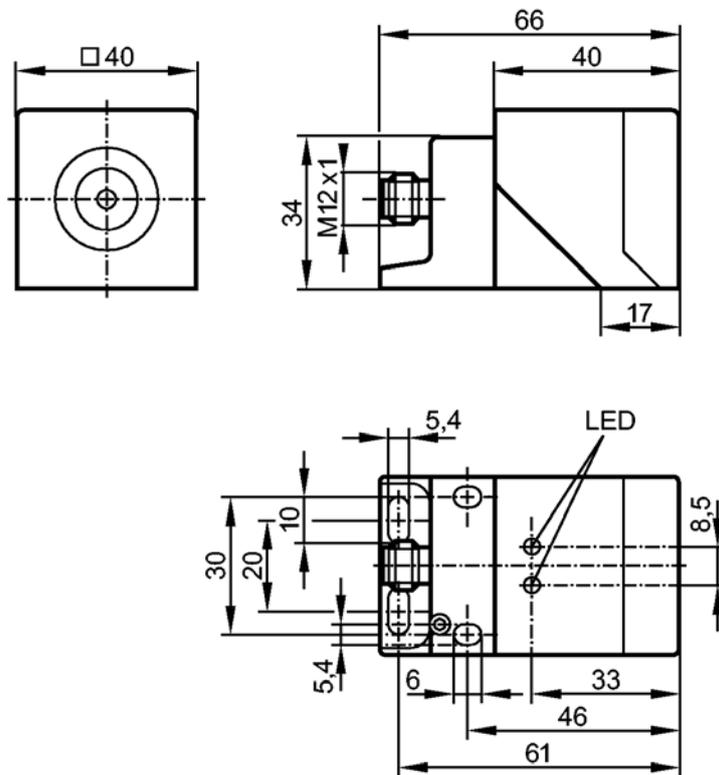

## Características del producto

Detector inductivo de seguridad

Carcasa con forma cúbica, de plástico

Conector M12

Zona de accionamiento 4...20 mm; [nb] no enrasable

Cumple con los requisitos:  
 EN ISO 13849-1: 2015 Categoría 3 PL e  
 IEC 61508: SIL 3  
 IEC 62061: SILcl 3

## Aplicación

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo (sin mantenimiento)

## Datos eléctricos

Alimentación

DC PNP

Tensión de alimentación [V]

24 DC (19,2...30 DC)

Tensión nominal de aislamiento [V]

30

Consumo [mA]

< 30

Clase de protección

III

Protección contra inversiones de polaridad

sí

## Salidas

Función de salida

2 x OSSD (A1 y A2)

Datos de salida

Interfaz tipo C clase 0

Tensión de salida con 24V

Compatible con EN 61131-2, entradas tipo 1, 2, 3

Caída de tensión [V]


< 2,5; (100 mA)

Protección contra cortocircuitos

sí

ES

|   |   |
|---|---|
| Carga capacitiva máx. CL_max [nF]   | 20  |
| <b>Rango de detección</b>   |   |
| Zona de accionamiento [mm]  | 4...20  |
| Distancia de desconexión segura [mm] s(ar)  | 45  |
| <b>Tiempos de reacción</b>  |   |
| Retardo a la disponibilidad [s]   | 5   |
| Tiempo de reacción tras demanda [ms] de seguridad   | ≤ 50  |
| Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento (tiempo de accionamiento) [ms] | ≤ 200   |
| Tiempo de riesgo (tiempo de reacción a errores) [ms]  | ≤ 100   |
| <b>Condiciones ambientales</b>  |   |
| Lugar de utilización  | Clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie  |
| Temperatura ambiente [°C]   | -25...60, para vida útil ≤ 87600 h<br>10...40, para vida útil ≤ 175200 h  |
| Tasa de modificación de la temperatura [K/min]  | 0,5   |
| Humedad relativa del aire máx. [%]  | 5...95, periodos breves<br>5...70, permanentemente  |
| Presión atmosférica [kPa]   | 80...106  |
| Altura sobre el nivel del mar [m]   | ≤ 2000  |
| Radiación ionizante   | no permitida  |
| Pulverización de sal  | no  |
| Grado de protección   | IP 65 / IP 67   |
| <b>Homologaciones / pruebas</b>   |   |
| CEM   | IEC 60947-5-2<br>IEC 60947-5-3<br>EN 60947-5-2<br>EN 61000-4-2 ESD: 6 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF radiado: 20 V/m<br>EN 61000-4-4 Burst: 2 kV<br>EN 61000-4-6 HF guiado: 10 V<br>EN 61000-4-8: 30 A/m<br>EN 55011: clase B |
| Resistencia a choques   | IEC 60947-5-2   |
| Resistencia a las vibraciones   | IEC 60947-5-2   |
| <b>Parámetros de seguridad</b>  |   |
| Vida útil TM (Mission Time) [h]   | ≤ 175200, (20 años)   |
| Fiabilidad relativa a la seguridad PFHd [1/h]   | 1E-08   |
| <b>Datos mecánicos</b>  |   |
| Montaje   | no enrasable  |
| Materiales de la carcasa  | PPE; Zinc conformado a presión  |
| Peso [kg]   | 0,355   |
| <b>Indicaciones / elementos de mando</b>  |   |
| Indicador   | LED amarillo (señal); LED verde (alimentación)  |
| <b>Conexión eléctrica</b>   |   |
| Conexionado   | Conector M12; contactos dorados   |

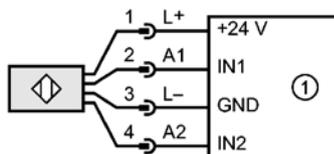

1: Unidad lógica de seguridad

**Notas**

Notas

Salvo que se indique lo contrario, todos los datos se refieren a targets homologados según IEC 60947-5-2 (FE360 = ST37K) de 60x60x1 mm en todo el rango de temperatura.

Cantidad por pack

[Pieza]

1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES — GM705S-04 — 12.12.2017

## 11 Solución de fallos

Indicación LED → 9.4

| Problema   | Causa posible  | Solución de fallos  |
|--|--|---|
| LED sin función  | No hay suministro de tensión   | Conectar tensión  |
| El LED Power parpadea y el detector no conmuta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subtensión</li> <li>• Sobretensión</li> </ul>   | Corregir tensión (→ 10 Datos técnicos)  |
| El detector no conmuta, incluso después de realizar un desamortiguamiento y un nuevo amortiguamiento | <p>El detector ha sido llevado al estado seguro (valor lógico "0"). Causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortocircuito entre ambas salidas A1 y A2</li> <li>• Cortocircuito entre una salida (A1 o A2) y la tensión de alimentación</li> <li>• Error detectado en el detector</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apagar y volver a encender la tensión de alimentación</li> <li>• Comprobar cableado y conexiones</li> <li>• Comprobar la electrónica conectada (p.ej. PLC)</li> <li>• Reparar cortocircuito</li> <li>• Sustituir equipo</li> </ul> |

ES

## 12 Mantenimiento, reparaciones, eliminación

En caso de funcionamiento correcto, no es necesario tomar medidas de mantenimiento y reparación. El equipo sólo puede ser reparado por el fabricante. Elimine el equipo tras su uso respetando el medio ambiente y según las normativas nacionales en vigor.

## 13 Terminología y abreviaturas

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| OSSD                       | Output Signal Switch Device                                     | Elemento de conmutación de la señal de salida  |
| PDDDB                      | Proximity devices with defined behaviour under fault conditions | Dispositivo de detección de proximidad con comportamiento definido en condiciones de defecto   |
| PFH<br>(PFH <sub>D</sub> ) | Probability of (dangerous) Failure per Hour                     | Probabilidad de un fallo (peligroso) por hora  |
| PL                         | Performance Level   | PL según EN ISO 13849-1  |
| SIL                        | Safety Integrity Level  | Nivel de integridad de seguridad SIL 1-4 según IEC 61508. Cuanto más alto sea el SIL, menor será la probabilidad de fallo de una función de seguridad. |
| SIL <sub>cl</sub>          | Safety Integrity Level <sub>claim limit</sub>                   | Nivel de integridad de seguridad <sub>Idoneidad</sub> (según IEC 62061)  |
| T <sub>M</sub>             | Mission time  | Vida útil según EN 60947-5-3   |