

### 11. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.007.2007 ТУ и признан годным к эксплуатации.

#### Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Схема подключения активной нагрузки






Схема подключения индуктивной нагрузки



Параметры диодов VD1, VD2:  
I<sub>пр.</sub> ≥ 1А; U<sub>обр.</sub> ≥ 400В  
(напр. диод 1N4007)

Габаритный чертеж.

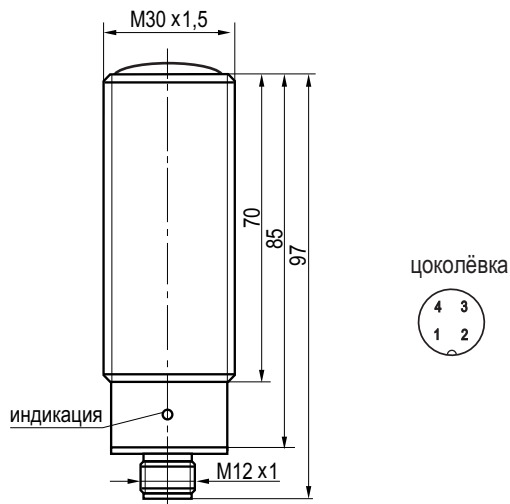

## Выключатель оптический бесконтактный OS AC81A-43P-150-LES4

## Паспорт. Руководство по эксплуатации OS AC81A-43P-150-LES4.000 ПС

### 1. Назначение.

Выключатель (приемник) оптический предназначен для обнаружения контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной автоматики.

### 2. Принцип действия.

Датчик OS AC81A-43P-150-LES4 (приемник) используется совместно с излучателем оптическим, например ОУ AC81A-2-150-PS4.

При условии расположения приемника и излучателя друг напротив друга контролируемый объект прерывает оптическое излучение инфракрасного спектра и вызывает изменение выходного сигнала датчика.

### 3. Технические характеристики.

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Формат, мм                                 | M30x1,5x97                                  |
| Дальность действия                         | 150 м                                       |
| Допустимая освещенность                    | 10000 Люкс                                  |
| Диапазон рабочих напряжений питания, $U_b$ | 10...30 В DC                                |
| Номинальный рабочий ток, $I_e$             | $\leq 250$ мА                               |
| Собственный ток потребления, $I_o$         | $\leq 15$ мА                                |
| Падение напряжения при $I_e$ , $U_d$       | $\leq 2,5$ В                                |
| Допустимая емкость нагрузки                | 0,47 мкФ                                    |
| Категория применения                       | DC13                                        |
| Частота циклов оперирования, $F_{max}$     | 25 Гц                                       |
| Задержка вкл./откл., не более              | 20 мс                                       |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | $\leq 15\%$                                 |
| Диапазон рабочих температур                | $-15^{\circ}\text{C}...+65^{\circ}\text{C}$ |
| Защита от переплюсовки                     | Есть                                        |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                                        |
| Индикация срабатывания                     | Есть                                        |
| Материал корпуса                           | D16T                                        |
| Рекомендуемый соединитель                  | CS S19-3, CS S20-3                          |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96            | IP67                                        |

### 4. Дополнительная информация.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Момент затяжки гаек, не более | 40 Нм |
|-------------------------------|-------|

### 5. Содержание драгметаллов, мг.

|          |        |
|----------|--------|
| Золото   | 0,7714 |
| Серебро  | 3,1155 |
| Палладий | -      |

### 6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка M30x1,5 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

### 7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р МЭК 536.
- Датчик предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 8. Указания по установке и эксплуатации.

- Установить приемник и излучатель на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов приемника и излучателя и подключить в соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Произвести совмещение оптических осей излучателя и приемника. При их совмещении индикатор на приемнике светиться не должен. Закрепить излучатель и приемник с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Проверить работу приемника с излучателем. При перекрытии луча непрозрачным объектом на приемнике должен светиться индикатор включения нагрузки.
- Режим работы ПВ100.
- ВНИМАНИЕ: Для обеспечения нормальной работы необходимо произвести заземление корпуса приемника.

### 9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура  $+5^{\circ}\text{C}...+35^{\circ}\text{C}$
- Влажность, не более 85%.

9.2. Условия транспортирования:

- Температура  $-50...+50^{\circ}\text{C}$ .
- Влажность до 98% (при  $+35^{\circ}\text{C}$ ).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

### 10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

**Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.**